



P2 izvedba preklade nad vhodnimi vrati



P5 izvedba preklade

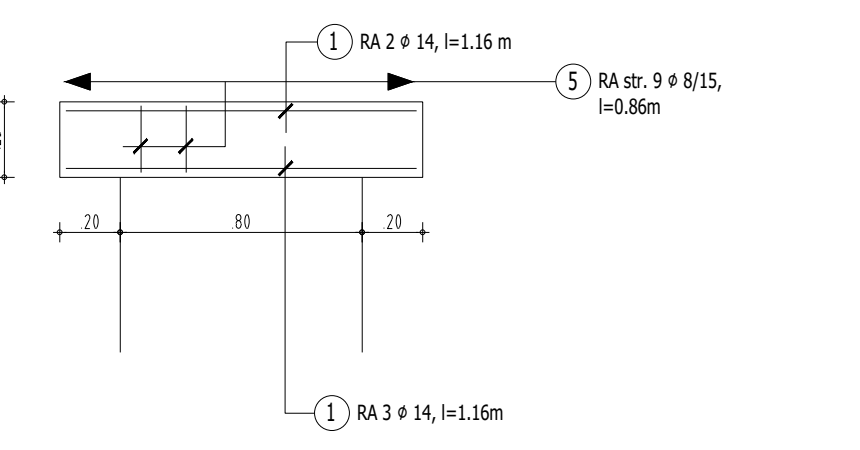

OPOMBA:
Odprtine za izvedbo kanalizacije in prezračevanje kopaln
izvede z kronsom vrtnjem. Pred pričetkom del mora izv
glede izvedbe uskladiti s projektantom gradbenih konstr

LEGENDA:
Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBA:
V vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute!

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
		BIRO PETKOVSKI		<div>Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podjetje za projektiranje in inženiring Brdova ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče posta@biro-petkovski.si www.biro-petkovski.si Tel.: 01/563-60-40</div>	
Načrt:		STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE			
Vsebina:		TLORIS 1. NADSTROPJA		Merilo: 1:50	
Investitor:		JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana			
Objekt:		STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA			
Odg. vodja proj.:		Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta: PZI
Odg. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta: 110713/2-S
Projektant:		Vilko Urnkar, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave: oktober 2017
Sodelavec:			Id. št.		Številka lista: PR.2