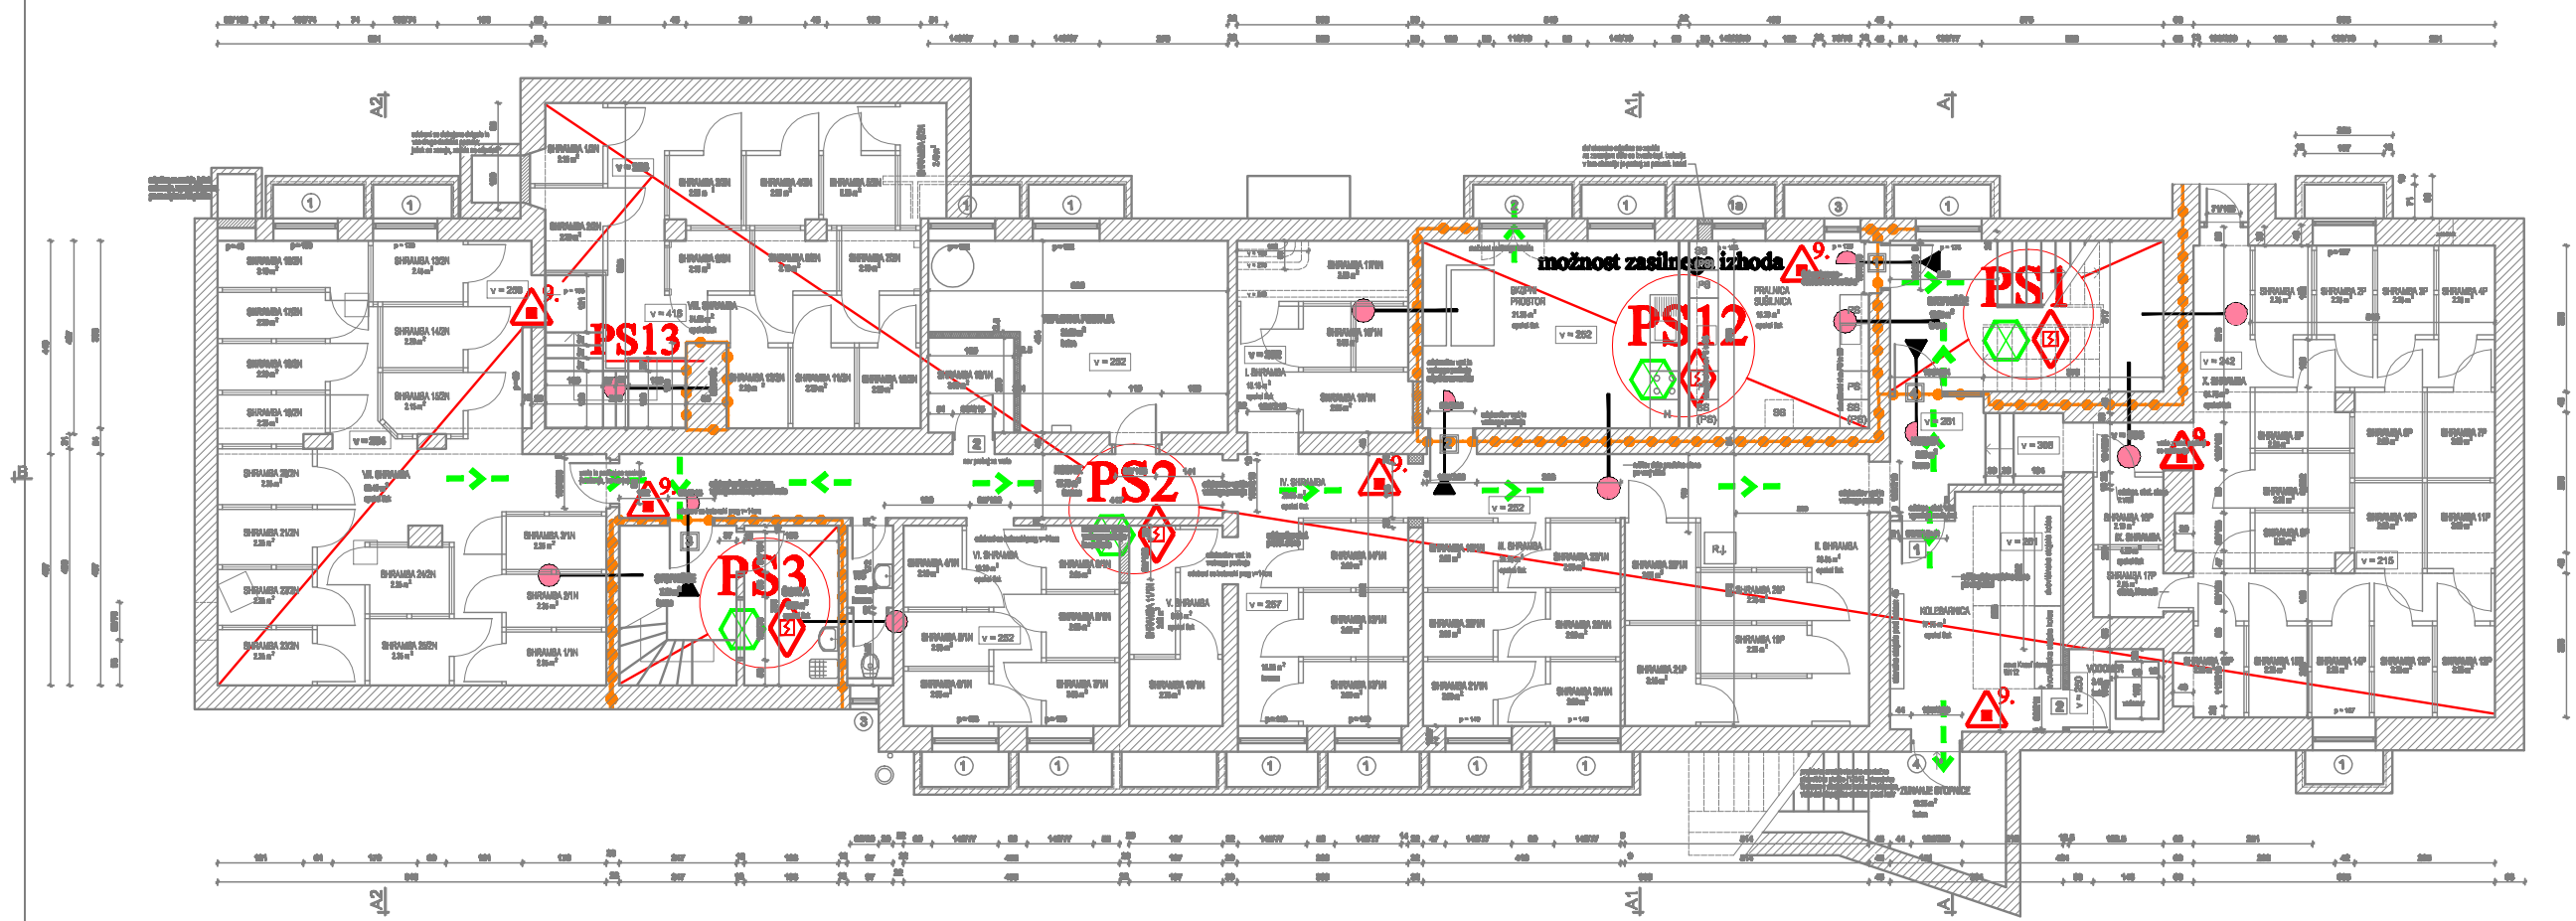

PROSTOR	m²	TLAK	STENE	STROP
STOPNIŠČE	18.25 m²	terazzo	beljeno	beljeno
FRALNICA, SUŠILNICA	18.30 m²	epoksi tlak	lac. pl.	beljeno
SKUPNI PROSTOR	21.35 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
I. SHRAMBA	18.15 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
II. SHRAMBA	28.85 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
III. SHRAMBA	24.25 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
IV. SHRAMBA	28.85 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
V. SHRAMBA	8.80 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
HODNIK	17.75 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
TOPLOTNA POSTAJA	21.85 m²	beton	beljeno	beljeno
SHRAMBA 18/1N	2.60 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
VI. SHRAMBA	18.30 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
ČISTILA	3.25 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
VII. SHRAMBA	8.85 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
STOPNIŠČE	8.30 m²	terazzo	beljeno	beljeno
VIII. SHRAMBA	66.40 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
IX. SHRAMBA	54.85 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
HODNIK	8.80 m²	terazzo	beljeno	beljeno
X. SHRAMBA	4.80 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
XI. SHRAMBA	64.75 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
VODOMER	3.45 m²	beton	beljeno	beljeno
KOLESARNICA	17.75 m²	epoksi tlak	beljeno	beljeno
ZUNANJE STOPNICE	13.35 m²	beton	omet	omet
skupaj	470,05 m²			

LEGENDA:

- **požarna odpornost 60 min**
- požarna vrata s samozapiralom 30 min
- izhod iz objekta
- smer zapustitve objekta
- meja požarnega sektorja v objektu
- gasilnik na prah 9EG
- varnostna razsvetljava
- sistem avtomatskega javljanja požara

TLORIS KLETI

INVESTITOR:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA STANOVANJSKI SKLAD LJUBLJANA Zarnikova 3, 1000 Ljubljana	vigit d.o.o. Zagorje ob Savi		
OBJEKT:	**SAMSKI DOM** **Knobleharjeva 24, 1000 Ljubljana**	**ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI**		
RISBA:	**TLORIS KLETI**	**FAZA PROJEKTA: PZI**		
PROJEKTANTI	**IME IN PRIIMEK**	**IDENTIF.ŠT.**	**DATUM**	**PODPIS**
VODJA PROJEKTA:	**ALENKA DIVJAK u.d.i.a.**	**ZAPS 0145-A**	**junij 2016**	
ODG.PROJEKTANT:	**VALERIJA SKOK u.d.i.g.**	**IZS TP0678**	**junij 2016**	
PROJEKTANT:				
ŠT.ŠTUDIJE:	**PV 50-05/16**	**MERILO:**	**1 : 200**	**DATUM:** junij 2016	**ŠT.RISBE:** 1