


A. POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

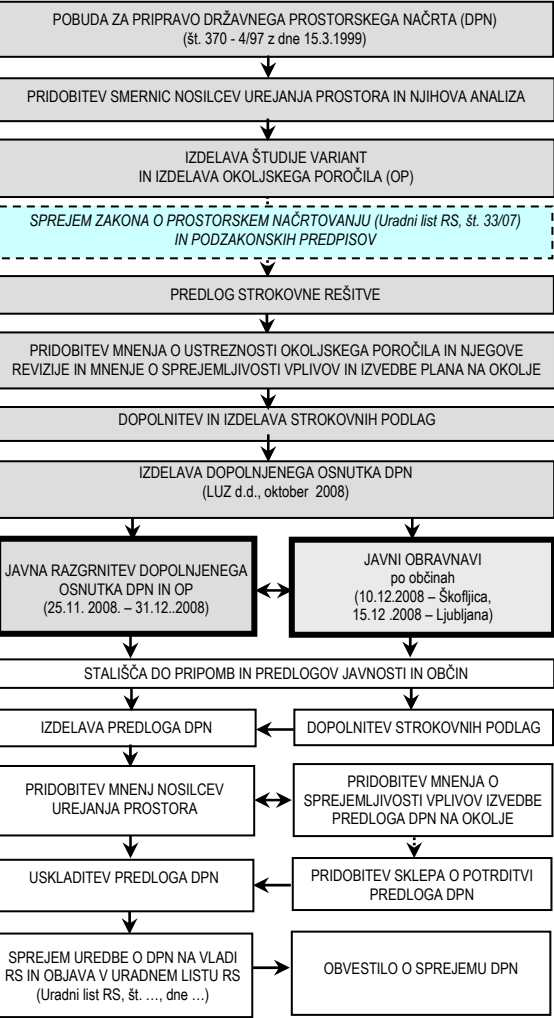

B. NAMEN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Na območju Ljubljane se nahaja vrsta pomembnih in glede zanesljivosti napajanja občutljivih uporabnikov električne energije, zato je treba pri načrtovanju omrežja zagotoviti zanesljivo osnovno in rezervno napajanje na 110 kV napetostni ravni. Napajanje razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Šiška in RTP Vič poteka po radialnem 110 kV distribucijskem vodu iz RTP Kleče, napajanje RTP Polje pa po radialnem 110 kV distribucijskem vodu iz RTP Beričevo. Rezervnega vira napajanja po 110 kV distribucijskem vodu ti RTP nimata, zato je treba za zanesljivo napajanje RTP Vič in RTP Polje zgraditi povezovalni dvosistemski 110 kV daljnovod med RTP Polje in RTP Vič, ki je obravnavan v tem gradivu.

Državni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: DPN) je prostorski akt, s katerim se na posameznem območju načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena. Z DPN se določijo usmeritve v zvezi s prostorskimi ureditvami državnega pomena, vrste možnih prostorskih ureditev državnega pomena ter pogoji in merila za njihovo izvedbo. DPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

C. ŠTUDIJA VARIANT

Priprava DPN se je pričela v letu 1999 na podlagi pobude ministra za gospodarstvo. V letu 2002 je bila izdelana prva primerjalna študija variant, ki je obravnavala 4 različne trase daljnovoda v nadzemni izvedbi. Mestna občina Ljubljana in Občina Škofljica nista sprejeli zaključkov te primerjalne študije, zato so bile predlagane nove variante, ki so upoštevala pobude in izhodišča lokalnih skupnosti. V letu 2004 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora za štiri variante, za katere je bila nato v letu 2007 skupaj z Okoljskim poročilom izdelana nova Študija variant.

Obravnavane so bile 4 variante daljnovoda:

- Varianta 1: Daljnovod poteka od RTP Polje do Ljubljanice kot podzemni kabel, od Ljubljanice do RTP Vič pa kot nadzemni vod;
- Varianta 2: Daljnovod poteka od RTP Polje do Fužinskega gradu kot podzemni kabel, od Fužinskega gradu do mostu čez Ljubljanico na južni avtocesti v strugi Ljubljanice kot podvodni kabel, od mostu čez Ljubljanico do Ceste dveh cesarjev kot podzemni kabel in od prečkanja južne avtoceste do RTP Vič kot nadzemni vod;
- Varianta 3: Daljnovod poteka od RTP Polje do vznožja Golovca in od Dolenjska ceste do Ceste dveh cesarjev kot podzemni kabel, od vznožja Golovca do Dolenjske ceste in od Ceste dveh cesarjev do RTP Vič pa kot nadzemni vod;
- Varianta 4: Daljnovod poteka od RTP Polje do vznožja Golovca in od lžanske ceste do potoka Curnovec kot podzemni kabel, od vznožja Golovca do lžanske ceste in od potoka Curnovec do RTP Vič pa kot nadzemni vod.

Upoštevač vse relevantne vidike obravnave variant daljnovoda se je v Študiji variant in Okoljskem poročilu kot najustreznejša izkazala varianta 4, ki predstavlja kompromisno varianto med skrajnima možnostma - med potekom v celoti kot nadzemni vod in potekom v celoti pot podzemni vod. Varianta 4 je okoljsko in prostorsko ustrezna ob hkratnih še sprejemljivih tehničnih in ekonomskih značilnostih, saj s potekom v podzemnem kablu v okoljsko oz. prostorsko najbolj občutljivem delu, v območju med Poljem in Golovcem ter na območju lžanske ceste, rešuje ključne okoljske in prostorske probleme na trasi daljnovoda. Ob okoljski oz. prostorski sprejemljivosti variante so zagotovljeni ustrezni tehnični parametri ter še sprejemljivo povečanje stroškov izgradnje napram varianti 1 kot investicijsko daleč najugodnejši rešitvi.

Trasa po varianti 4 je bila v fazi dopolnjenega osnutka DPN dodatno optimizirana na način nekoliko spremenjenega in povečanega obsega trase kot podzemni kabel ter vzhodnejšega poteka preko Golovca s predvideno selektivno sečnjo.

D. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTORU

Načrtovani daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vič bo z vključitvijo v RTP Polje in v obstoječi daljnovod 2 x 110 kV Kleče – RTP Vič medsebojno povezal RTP Polje in RTP Vič. V osrednjem delu se bo načrtovani daljnovod vključil v načrtovano RTP Trnovo.

Z izgradnjo načrtovanega daljnovoda bo omogočeno rezervno napajanje RTP Vič in RTP Polje v primeru izpada daljnovoda 110 kV DV RTP Kleče - RTP Vič ali iz daljnovoda 110 kV DV RTP Beričevo - RTP Polje in vključitev načrtovane RTP Trnovo v daljnovodno omrežje. S tem bo doseženo zanesljivo osnovno in rezervno napajanje odjemalcev na vzhodnem in južnem delu Ljubljane oziroma na območju, ki ga napajata RTP Polje in RTP Vič.

Predmet izdelave državnega prostorskega načrta so naslednje prostorske ureditve:

- gradnja nadzemnega voda daljnovoda (postavitev stebrov in napenjanje vodnikov, ureditev ozemljitev in telekomunikacijskih povezav),
- gradnja podzemnega voda daljnovoda (gradnja kabelske kanalizacije in pripadajočih jaškov, polaganje kablov, ureditev spoj, ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav),
- ureditev dostopnih poti ter preureditve obstoječih infrastrukturnih vodov, ki jih načrtovani daljnovod križa,
- krajinske ureditve: ureditev gozdnega roba, nadomestna zasaditev vegetacije,
- rušitev obstoječega daljnovodnega stebra, rušitve obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov, odstranitve vegetacije ter ureditve površin po izgradnji daljnovoda.

Osnova za predlagano rešitev v DPN je Idejni projekt: DV 2 x 110 kV POLJE - VIČ (št. projekta D747- A572/214, IBE d.d., julij 2008).

Načrtovani daljnovod je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2x110 kV. Dolžina daljnovoda je 15.688 m, od česar poteka daljnovod 8.411 m kot nadzemni vod in 7.277 m kot podzemni vod. Predlagana trasa načrtovanega daljnovoda poteka ob vzhodni in južni avtocesti po območju Mestne občine Ljubljana in občine Škofljica, in sicer v naslednjih odsekih:

- od RTP Polje do Devc pri Dobrunjah vključno z odcepom pod avtocesto za načrtovano RTP Vevče kot podzemni vod,
- od Devc pri Dobrunjah do lžanske ceste kot nadzemni vod,
- od lžanske ceste do potoka Curnovca pri AC izvozu Ljubljana - Center kot podzemni vod,

- od potoka Curnovca pri AC izvozu Ljubljana – Center do vključitve v daljnovod RTP Kleče - RTP Vič na Cesti dveh cesarjev kot nadzemni vod,
- od AC izvoza Ljubljana – Center do načrtovane RTP Trnovo ob Hladnikovi ulici kot podzemni vod.

Nadzemni vod bo potekal na stebrih višine do 42 m, na zaščitni vrvi pa bodo obešene zastavice ali opozorilne krogle za označitev daljnovoda zaradi ptic. Podzemni vod bo vkopan na globini približno 1,3 m. Na mestih prečkanja Ljubljanice, avtoceste in železniške proge bo izveden s podvrtavanjem. Za gradnjo daljnovoda se uredi začasne dostopne poti. Pri poteku preko gozdnega območja se v območju DPN izvede selektivno sečnjo dreves in višjih grmovnic, po gradnji pa se uredi nov gozdni rob. Zaradi gradnje daljnovoda je treba porušiti 8 nezahtevnih objektov (1 garaža in 7 vrtičkarskih lop) in steber obstoječega daljnovoda 2x110 kV Kleče – Vič ob Cesti dveh cesarjev. Zaradi poteka podzemnega vod je treba na nekaterih mestih prestaviti obstoječe komunalne vode. Daljnovod pri poteku prek Barja poteka prek obsežnih območij varstva narave in kulturne dediščine, za kar so predpisani posebni omilitveni ukrepi.

Za načrtovani daljnovod je bilo izdelano tudi Okoljsko poročilo. Namen okoljskega poročila je ugotoviti pričakovane vplive prostorskih ureditev in jih oceniti glede na zahteve varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v celotnem vplivnem območju plana. Iz ugotovitev okoljskega poročila sledi, da je predlog plana, izgradnja daljnovoda 2 x 110 kV Polje - Vič, okoljsko in prostorsko sprejemljiv. Za vidike okolja zrak, tla in relief, vode, kulturna dediščina, kakovost krajine, kmetijstvo, poselitev in rekreacija so vplivi ocenjeni kot nebistveni, predvsem zaradi delnega poteka trase v podzemni izvedbi ali zaradi vpliva pretežno le v času gradnje. Za vidike okolja rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, zavarovana območja narave, obremenitev s hrupom, obremenitev z elektromagnetnim sevanjem, gozda in družbeno okolje so vplivi ocenjeni kot nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov in delnega poteka trase v podzemni izvedbi. Omilitveni ukrepi so obvezujoči za investitorja in so navedeni tako v okoljskem poročilu kot v uredbi o državnem prostorskem načrtu.

E. JAVNA RAZGRNITEV

Dopolnjeni osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo si lahko v času javne razgrnitve od 24. novembra do 31. decembra 2008 ogledate na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih mestne občine Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana in prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Izvleček gradiva bo javno razgrnjen še na sedežih Četrtnih skupnostih Vič, Trnovo, Rudnik, Golovec, Polje, Sostro, Moste in Jarše v Ljubljani.

Javni obravnavi bosta potekali:

- 10.12. 2008 s pričetkom ob 17.00 uri v stavbi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica,
- 15.12.2008 s pričetkom ob 17.00 uri v dvorani Uprave enote Ljubljana, Proletarska 1, Ljubljana.

Vaše predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku državnega prostorskega načrta lahko v času javne razgrnitve vpišete v knjige pripomb, ki so na voljo ob razgrnjenem gradivu, lahko jih pošljete na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "DV 2x110 Polje - Vič".

Pripombe in predloge lahko podate tudi na zapisnik na javni obravnavi, na kateri vam bodo načrtovane rešitve podrobneje predstavljene.

Pripombe in predloge javnosti ter občin bo preučilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s pobudniki ter v roku 30 dni po končani javni razgrnitvi do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: <http://www.mop.gov.si> in posredovalo Mestni občini Ljubljana in Občini Škofljica.

Na podlagi teh stališč bo pripravljen predlog državnega prostorskega načrta, h kateremu bodo dali mnenje nosilci urejanja prostora. Po uskladitvi predloga z nosilci urejanja prostora Vlada RS sprejme DPN z uredbo. Uredba o prostorskem načrtu in na njeni podlagi izdelana projektna dokumentacija predstavlja pravno podlago za umestitev obravnavanih prostorskih ureditev v prostor.

pripravljavec	Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor
pobudnik	Ministrstvo za gospodarstvo Direktorat za energijo
investitor	Elektro Ljubljana, d.d. Slovenska cesta 58, Ljubljana
izdelovalec	 Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. Verovškova 64, Ljubljana

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA DALJNOVOD 2 x 110 kV RTP POLJE - RTP VIČ

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA TER NJEGOVE REVIZIJE

POVZETEK ZA JAVNOST

merilo	1:25.000
kartografska osnova:	TK25, GURS
datum	oktober 2008

