





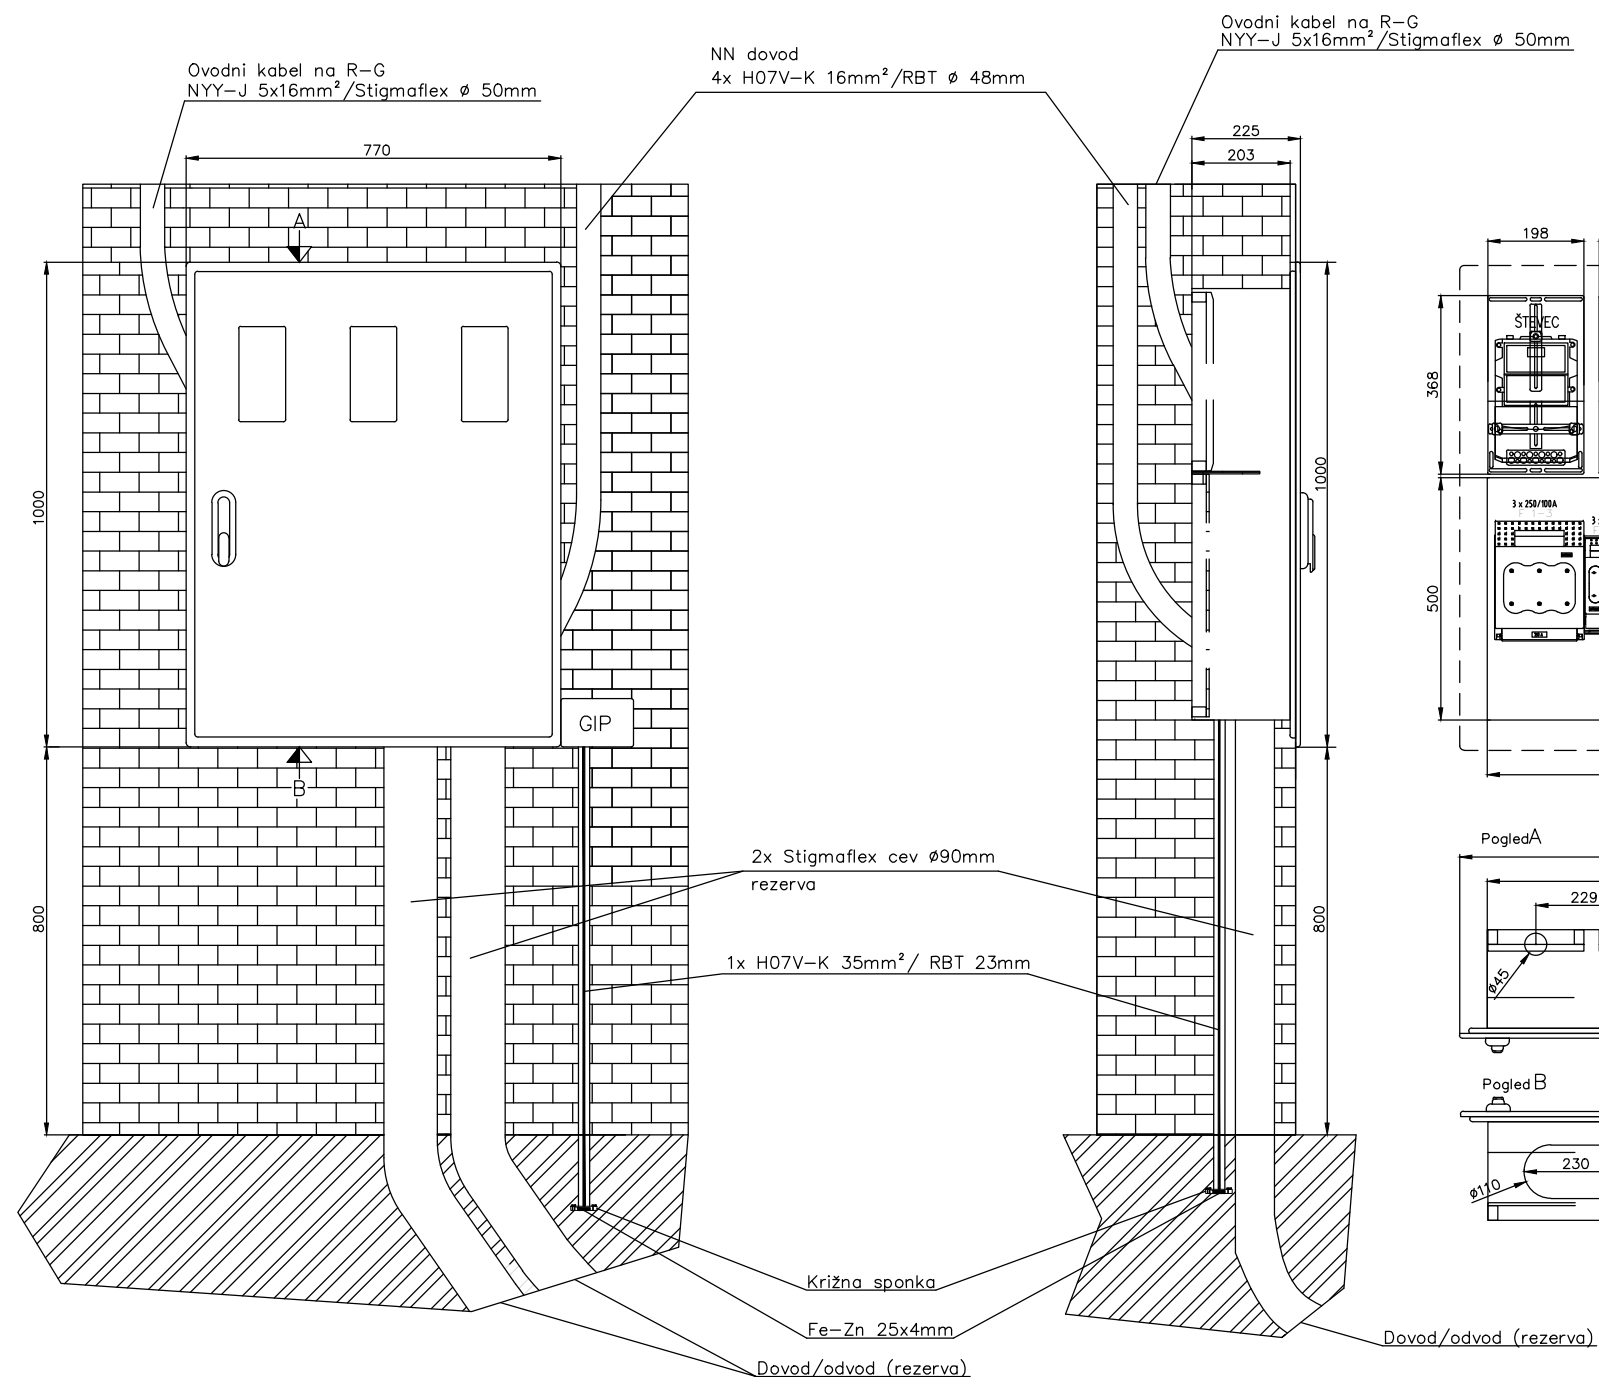


Odgovorni projektant – ime in priimek: Božidar Čamer, el.teh.	Odgovorni projektant – ident. št.: IZS E-9168	Odgovorni projektant – podpis: 	Id. št. IZS 0558 <b>BIRO PETKOVSKI</b> d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring	Investitor: Javni stanovanjski sklad Občine Zarnikova 3, 1000 Ljubljana	Številka projekta: 010615/1-E-NNP	Datum: april 2015	Št. risbe: 3
Sodelavec: Klemen Jerman, d.i.e.	Kontrola:	Datum podpisa: april 2015		Naziv objekta: Enostanovanjska hiša	Oznaka načrta: Enopolni načrt KPMO		Stran: 1 Strani: 1



KABELSKO PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA	
TIP	OMARICA PL 4 NT – 3 OKNA / PREBIL PLAST D.O.O.
MATERIAL	TRDI PVC, ODPOREN NA UV ŽARKE
OHIŠJE	IZOLACIJSKI MATERIAL, KI USTREZA RAZREDU II
DIM. ŠTEVČNE PLOŠČE	3 X ŠTEVČNA PLOŠČA ( 198 x 368 ) mm
DIM. MONTAŽNE PLOŠČE	( 660 x 500 ) mm
MEHANSKA ZAŠČITA	IP 44
BARVA	RAL 7035
ZAPIRANJE	TRITOČKOVNO
MONTAŽA	PODOMET
UPORABA	ELEKTRO

OPREMA OMARICE:	
ŠTEVEC	1x prestavljeni obstoječi števec ZMF120Actfs2
KOMUNIKACIJSKI VMESNIK	1x prestavljen obstoječi AD-FP91D140
VAROVANJE PRENAPETOSTNE ZAŠČITE	1x (NV 1 3x250/100A)
OBRAČUNSKE VAROVALKE (OBJEKT)	1x (NV 00 3x160/25A)
PRENAPETOSTNA ZAŠČITA	3x PROTECT B2S(R) 12,5/320 – ISKRA ZAŠČITE Razred 1: In (8/20µs) = 60kA Iimp (10/350µs) = 12,5kA t < 25ns
ZBIRALKA	1x PEN ZBIRALKA

Odgovorni projektant – ime in priimek: <b>Božidar Čamer, el. teh.</b>	Odgovorni projektant – ident. št.: <b>IZS E-9168</b>	Odgovorni projektant – podpis: 	Id št. IZS 0558  <b>BIRO PETKOVSKI</b> d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring	Investitor: <b>Javni stanovanjski sklad Občine, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana</b>	Številka projekta: <b>010615/1-E-NNP</b>	Datum: <b>april 2015</b>	Merilo: <b>1:x</b>
Projektant: <b>Klemen Jerman, d.i.e.</b>	Projektant – ident. št.:	Projektant podpis: 		Naziv objekta: <b>Enostanovanjska hiša</b>	Vsebina : <b>Detajl vgradnje KPMO</b>		List št.: <b>4</b>




Za vsako novo cev je treba jarek razširiti za 15 cm.

#### LEGENDA:


1. zemlja iz izkopa
2. plastični opozorilni trak
3. ozemljilni trak 25x4 mm
4. zdrobljena zemlja ali mivka
5. PVC cev  $\varnothing$  90 mm (v primeru polganja preko utrjenih površin)

Odgovorni projektant – ime in priimek: Božidar Čamer, el.teh.	Odgovorni projektant – ident. št.: IZS E-9168	Odgovorni projektant – podpis: 	Id. št. IZS 0558 <b>BIRO PETKOVSKI</b> d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring	Investitor: Javni stanovanjski sklad Občine Zarnikova 3, 1000 Ljubljana	Številka projekta: 010615/1-E-NNP	Datum: april 2015	Št. risbe: 5
Sodelavec: Klemen Jerman, d.i.e.	Kontrola:	Datum podpisa: april 2015		Naziv objekta: Enostanovanjska hiša	Oznaka načrta: Prikaz polaganja dovodega kabla	Stran: 1	Strani: 1


### Križanje plinovoda in elektroenergetskega kabla



### Križanje vodovoda–kanalizacije in elektroenergetskega kabla



### Križanje TK ali CAT kabla z elektroenergetskim kablom



Odgovorni projektant – ime in priimek: <b>Božidar Čamer, el.teh.</b>	Odgovorni projektant – ident. št.: <b>IZS E-9168</b>	Odgovorni projektant – podpis: 	Id. št. IZS 0558 <b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Podjetje za projektiranje in inženiring	Investitor: Javni stanovanjski sklad Občine Zarnikova 3, 1000 Ljubljana	Številka projekta: 010615/1-E-NNP	Datum: april 2015	Št.risbe: <b>6</b>
Sodelavec: Klemen Jerman, d.i.e.	Kontrola:	Datum podpisa: april 2015		Naziv objekta: Enostanovanjska hiša	Oznaka načrta: Križanje NN kabla z ostalo inšt.		Stran: 1 Strani: 1