


PRIKAZ POLAGNJA DOVODNEGA KABLA

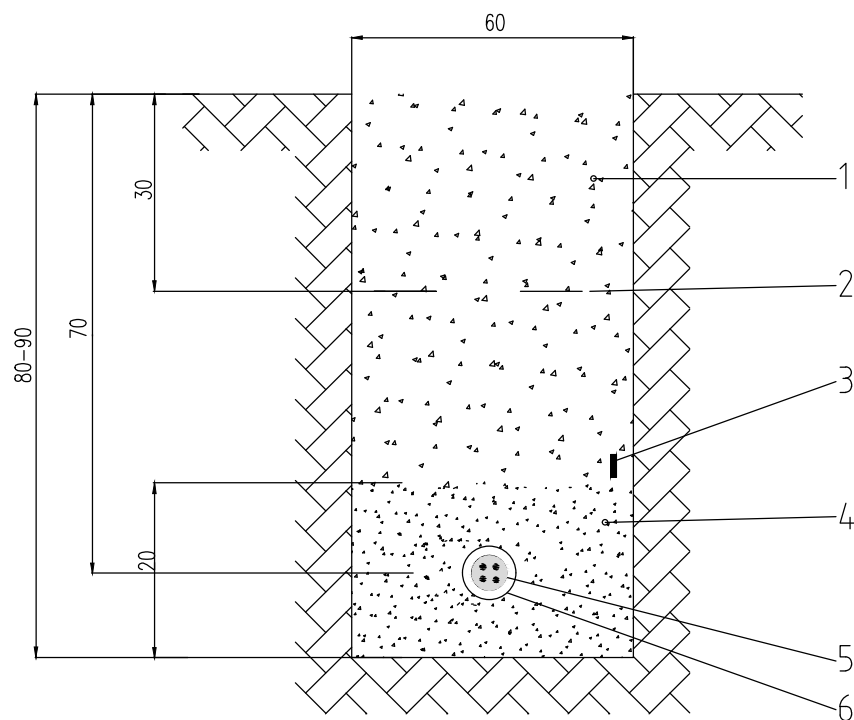

ax= za vsak nov kabel je treba jarek razširiti za 15 cm.

LEGENDA:

1. zemlja iz izkopa
2. plastični opozorilni trak
3. ozemljilni trak 25x4 mm
4. zdrobljena zemlja ali mivka
5. energetske zemeljske kabele 1 kV
6. PVC cev \varnothing 125 mm (v primeru polaganja preko utrjenih površin)

<p>Id.št.IZS 0558</p> <p>BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring</p>	<p>Objekt/Lokacija: Stanovanjski blok - Hladilniška 34</p>		
	<p>Vsebina/Naslov risbe: Prikaz polaganja kabla</p>		
<p>Št. načrta: 111815/1-E-NNP</p>	<p>Identifikacijska št.: IZS E-9168</p>	<p>Merilo: 1:x</p>	<p>List. št.: 6</p>