


KARAKTERISTIČNI PREREZ IZKOPA ZA NL CEVI

V ASFALTNEM CESTIŠČU

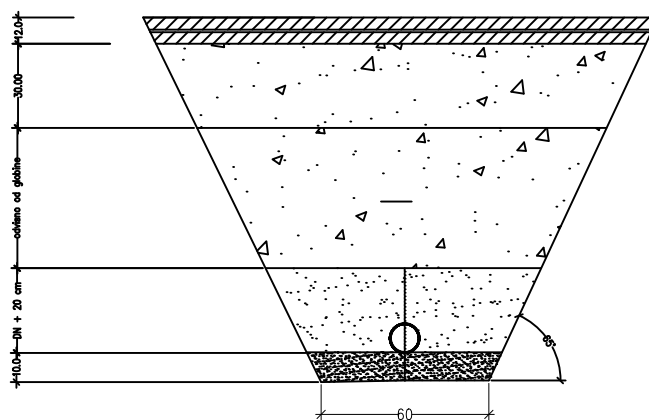

DVOSLOJNI ASFALT

ASFALTBETON 3 cm oz. PO ZAHTEVI ELABORATA ZA SANACIJO CESTE
BITUDROBIR 7 cm

TAMPONSKI SLOJ

GRAMOZ frakcije 0.02-60 mm

SIGNALNI TRAK

ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM


OBSIP CEVI S SEJANIM PESKOM
frakcije 0.02-16 mm

VODOVODNA CEV NL DN

NASIP ZA IZRABNAVO TAL S

SEJANIM PESKOM-frak.0.02-16 mm

V HUMUSU

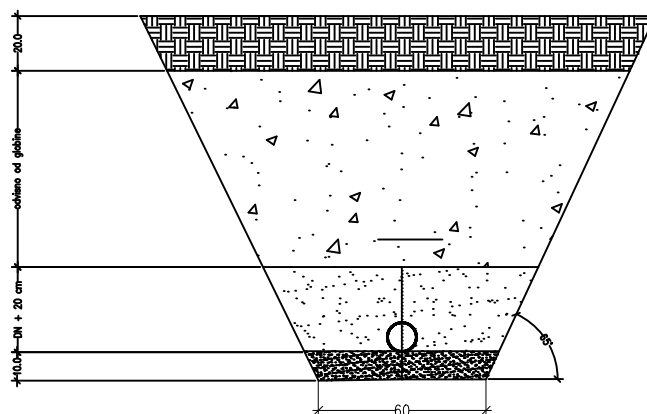

ZATRAVITEV

HUMUS

SIGNALNI TRAK

ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM


OBSIP CEVI S SEJANIM PESKOM
frakcije 0.02-16 mm

VODOVODNA CEV NL

NASIP ZA IZRABNAVO TAL S

SEJANIM PESKOM-frak.0.02-16 mm

V MAKADAMU

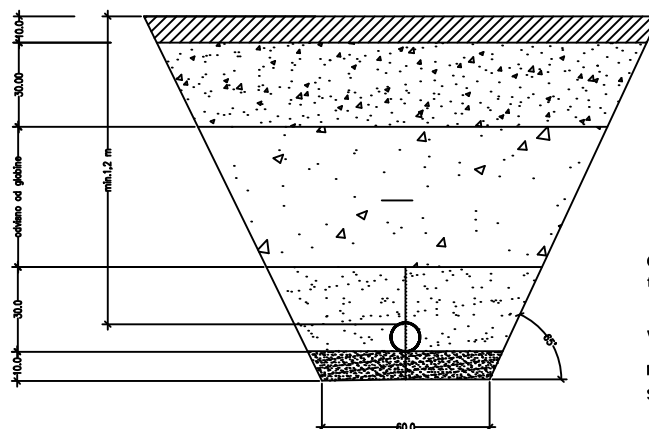

ZAPORNI SLOJ IZ
DOLOMITNEGA LOMLJENCA

TAMPONSKI SLOJ

GRAMOZ frakcije 0.02-60 mm

SIGNALNI TRAK

ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM

OBSIP CEVI S SEJANIM PESKOM
frakcije 0.02-16 mm

VODOVODNA CEV NL

NASIP ZA IZRABNAVO TAL S

SEJANIM PESKOM-frak.0.02-16 mm

hidroinženiring d.o.o.

Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov,
čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Judita Petelin, inž. grad.
Id.št.: IZS G - 0168

ŠT. RISBE:

3.5.8.1