


PREZRAČEVALNA NAPRAVA K1
SKATE PARK
Vodv=4.500 m3/h
Vodv=4.500 m3/h
Qg=15,0 kW
Qh=12,9 kW
Direktni grelnik
Nel=4,0kW, 3x400V/50Hz
G=1350kg

Vertikala
Cu Ø9/15
Cu Ø9/25
freonske povezave

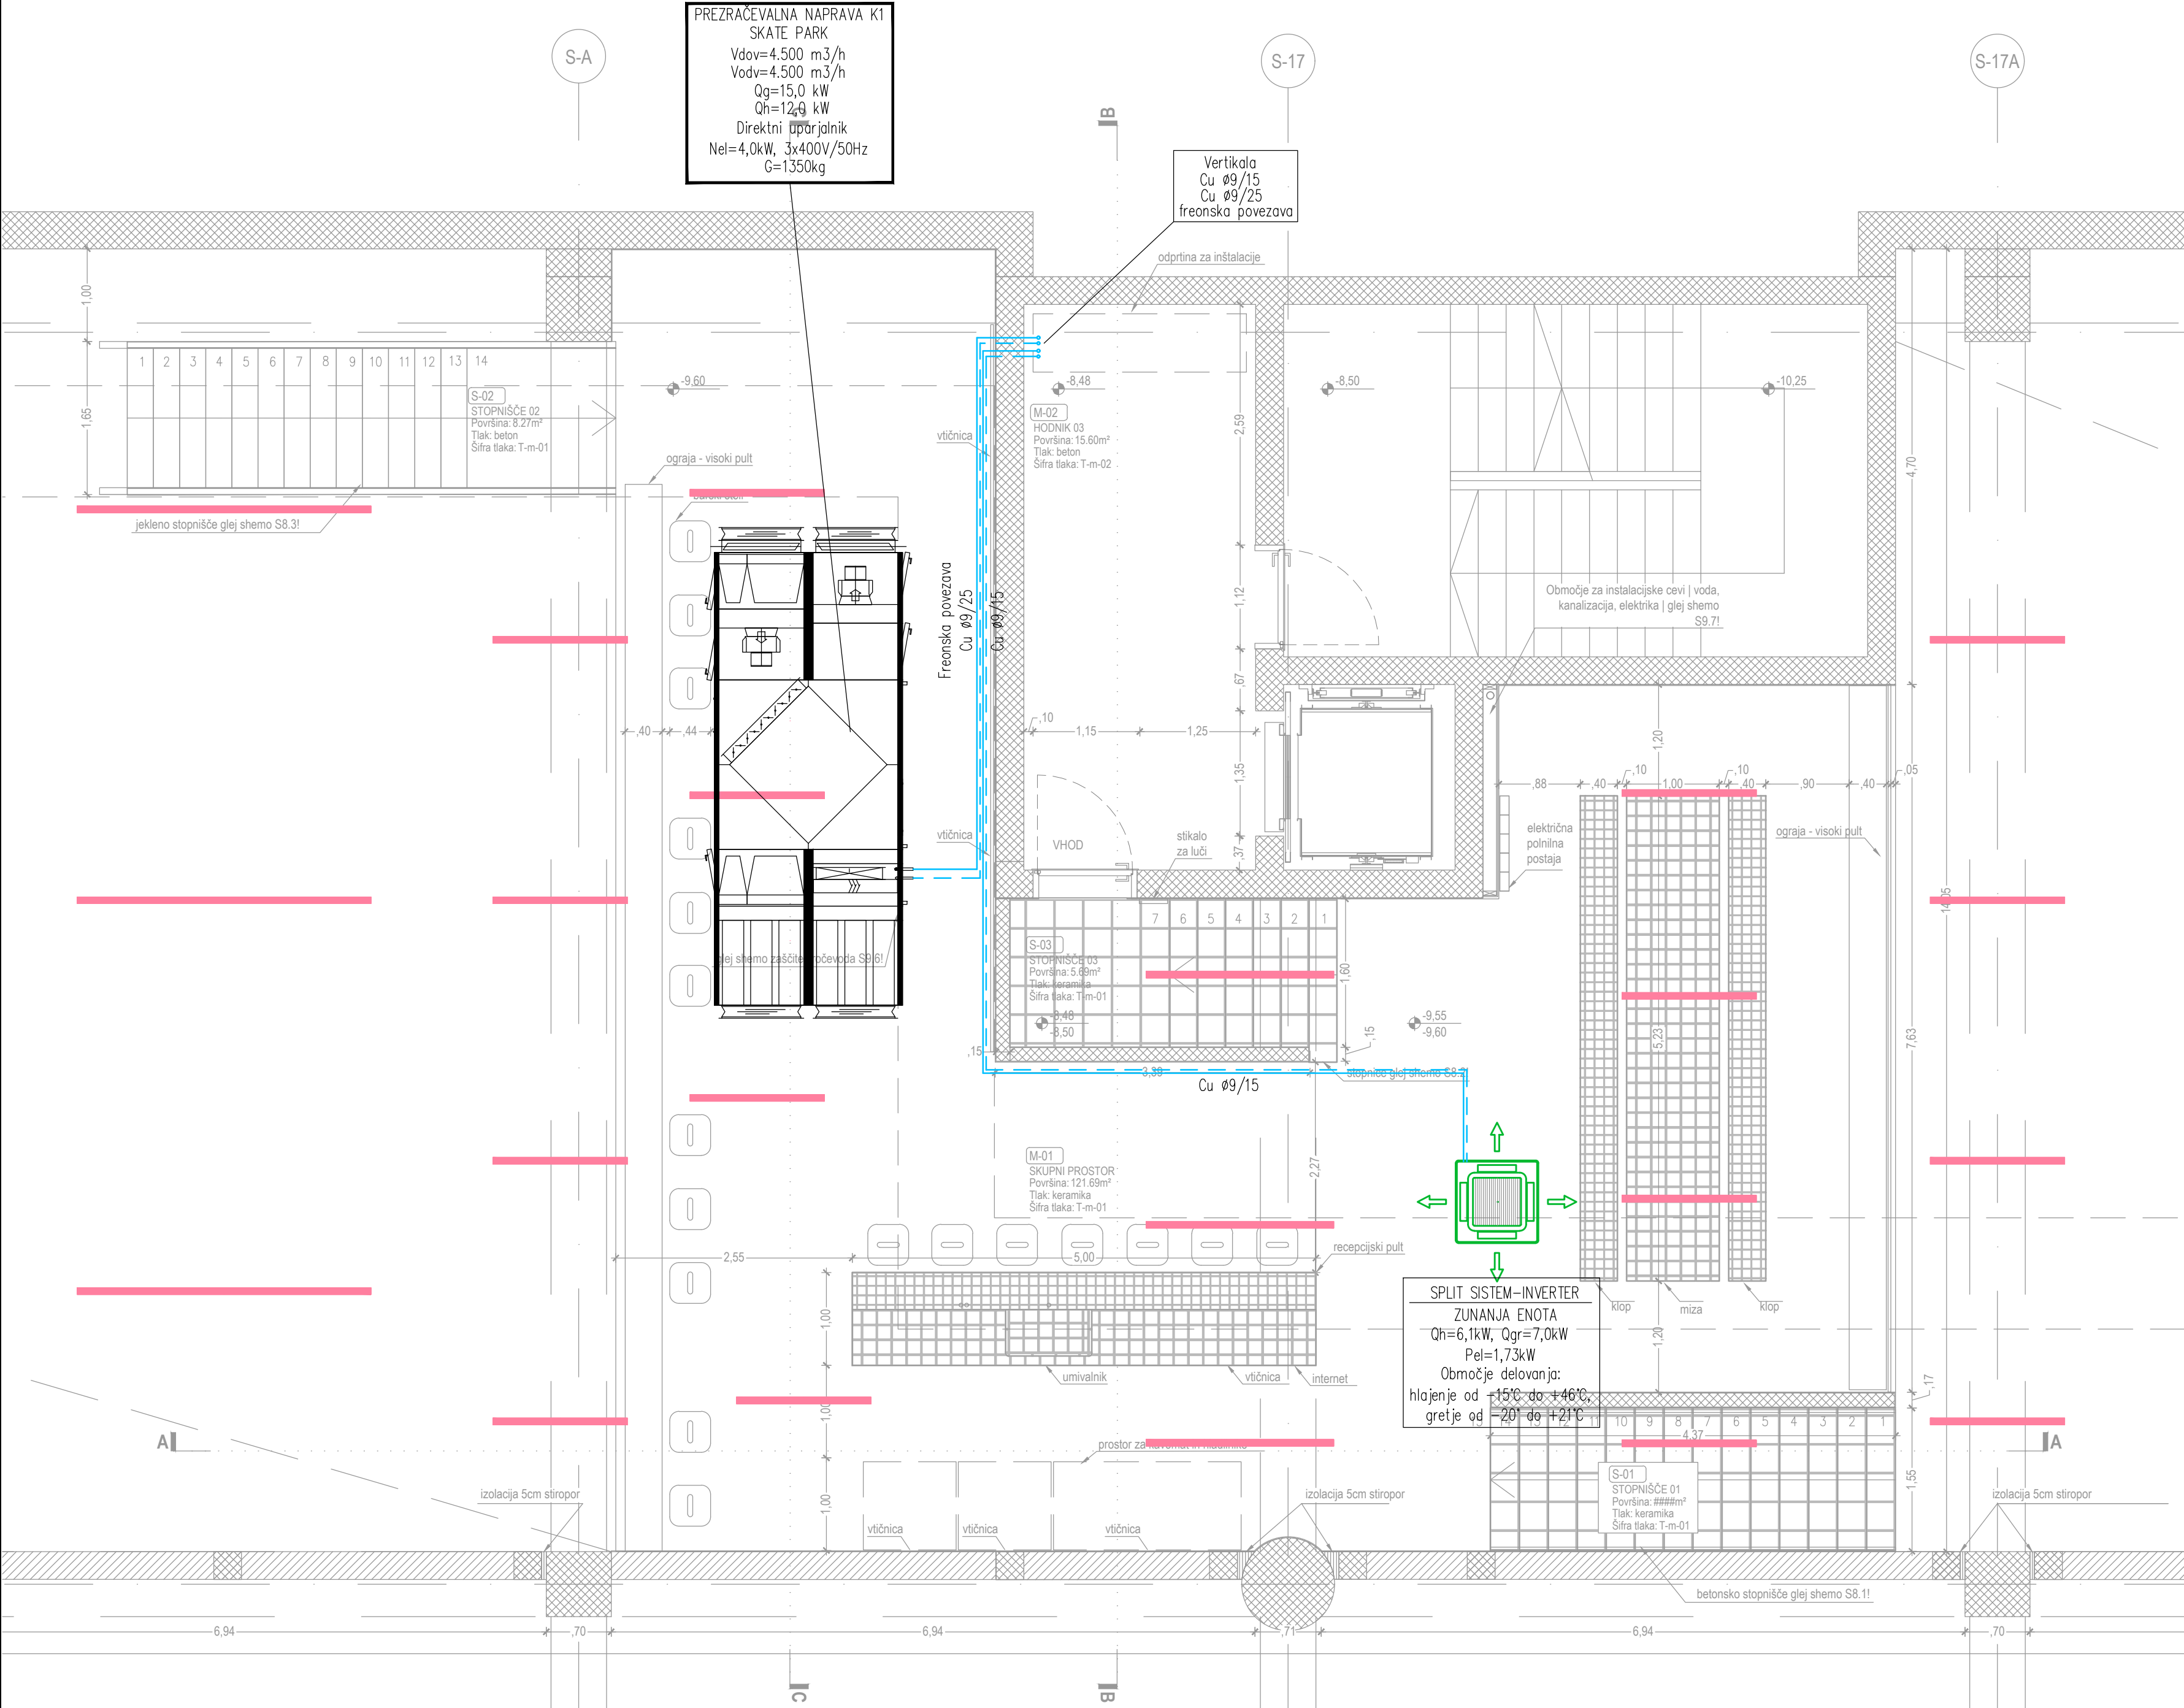

index: sprememba: datum: ime in priimek:

LEGENDA:

- FREONSKA POVEZAVA
● RAZSVETLJAVA

OPOMBA:

PZI NAČRT JE IZDELAN NA ARHITEKTURNIH PODLOGAH PREJETIH DNE 27.03.2020 !
V NAČRTIH JE UPOŠTEVANA ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI PREJETE JANUAR 2020 !
PRED ZAČETKOM MONTAŽE PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !

Vse v načrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKljučNO IZPISANE MERE - NE MERI PO NAČRTU !
V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL !
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o.
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

OBJEKT, KRAJ:

SKATEPARK STOŽICE

NAROČNIK, INVESTITOR:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, LJUBLJANA

JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o.

Ob železnici 5, 3313 Polzela
tel.: 03 425 14 50
IZS 2465

SESTAVNI DEL:

Ogrevanje in hlajenje
TLORIS ETAŽE - 9,40

MERILO:

1:50

ŠT. PROJEKTA:

8621

ŠT. NAČRTA:

893-IB70-2020

VOĐA PROJEKTA:

M. STARC u.d.a. ZAPS A-1039

PODPIS:

DATUM:

29.04.2020

FAZA NAČRTA:

PZI

PODOBILNI INŽENIR:

R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420

NAČRT:

29.04.2020

STROJNI

RISAL:

D. CILENŠEK i.s.

DATUM:

29.04.2020

APRIL 2020

SPREMEMBE:

LIST ŠT:

OH2