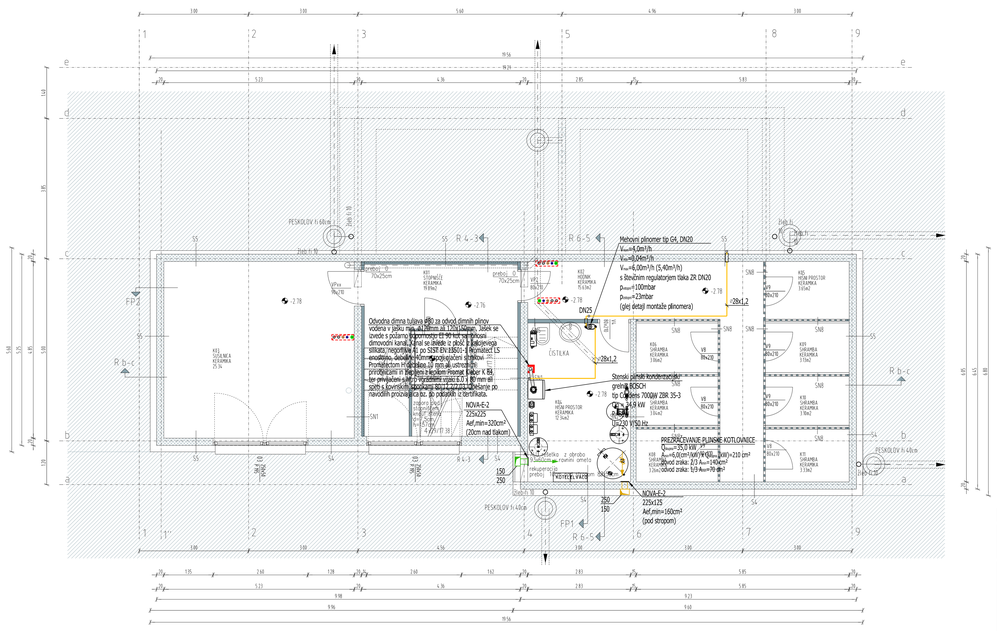
Merilni plinomer tip G4, DN20
V_{min}=4,0m³/h
V_{max}=6,0m³/h
V_{max}=6,00m³/h (5,40m³/h)
s tlačnim regulatorjem tlaka ZR DN20
p_{min}=110mbar
p_{max}=23mbar
(glej detalj montaže plinomera)
DN25
Obvodna dimna tulava ø80 za odvod dimnih plinov vodena v jašku max. dolžine 20 1200mm. Jašek se izvede s požarno trajnostjo EI 90 kot samostojni dimovodni kanal, kar se izvede iz zidov iz betonskega sistema, nepotrjeno s po SIST EN 15650. Minimalnet LS enotlačno, dovoljeno kondenzacijsko delovanje. Prerez/sektor mora biti vsaj 10 mm ali ustrezno prilagojen in izvedeno s kosom mineral. volne x 80 ter prekriti s ustrezno vsaj 0,6 / 30 mm ali sotto s korniši. Spodaj izvesti zunanje čiščenje po navodilih proizvajalca tu. po potrebi iz fasadnega
NOVA-E-2
225x225
Aef.min=330cm²
(20cm nad tlakom)
Stenski plinski kondenzacijski grelnik BOSCH tip Condens 7000iW ZBR 35-3
4,8-35 kW
230 V/50 Hz
PREZRACEVANJE PLINSKE KOTLOVNICE
Q_{min}=35,0 kW
A_{min}=6,00m²/kW/W(Q)...A_{min}(W)=210 cm²
dovod zraka: 2/3 A_{min}=140cm²
odvod zraka: 1/3 A_{min}=70 cm²
NOVA-E-2
225x125
Aef.min=160cm²
(pod stropom)
PESKOLOV h=60cm
ISTEKA
R 4-3
R 6-5
R b-c
FP1
FP2
-2.78
-2.76
-1.17
+0.00
+0.10
+0.20
+0.30
+0.40
+0.50
+0.60
+0.70
+0.80
+0.90
+1.00
+1.10
+1.20
+1.30
+1.40
+1.50
+1.60
+1.70
+1.80
+1.90
+2.00
+2.10
+2.20
+2.30
+2.40
+2.50
+2.60
+2.70
+2.80
+2.90
+3.00
+3.10
+3.20
+3.30
+3.40
+3.50
+3.60
+3.70
+3.80
+3.90