



DETAJL VGRADNJE CEVOVODA POD OBSTOJEČI ALI PROJEKTIRANI PADAVINSKI KANAL ALI ODPADNI KANAL

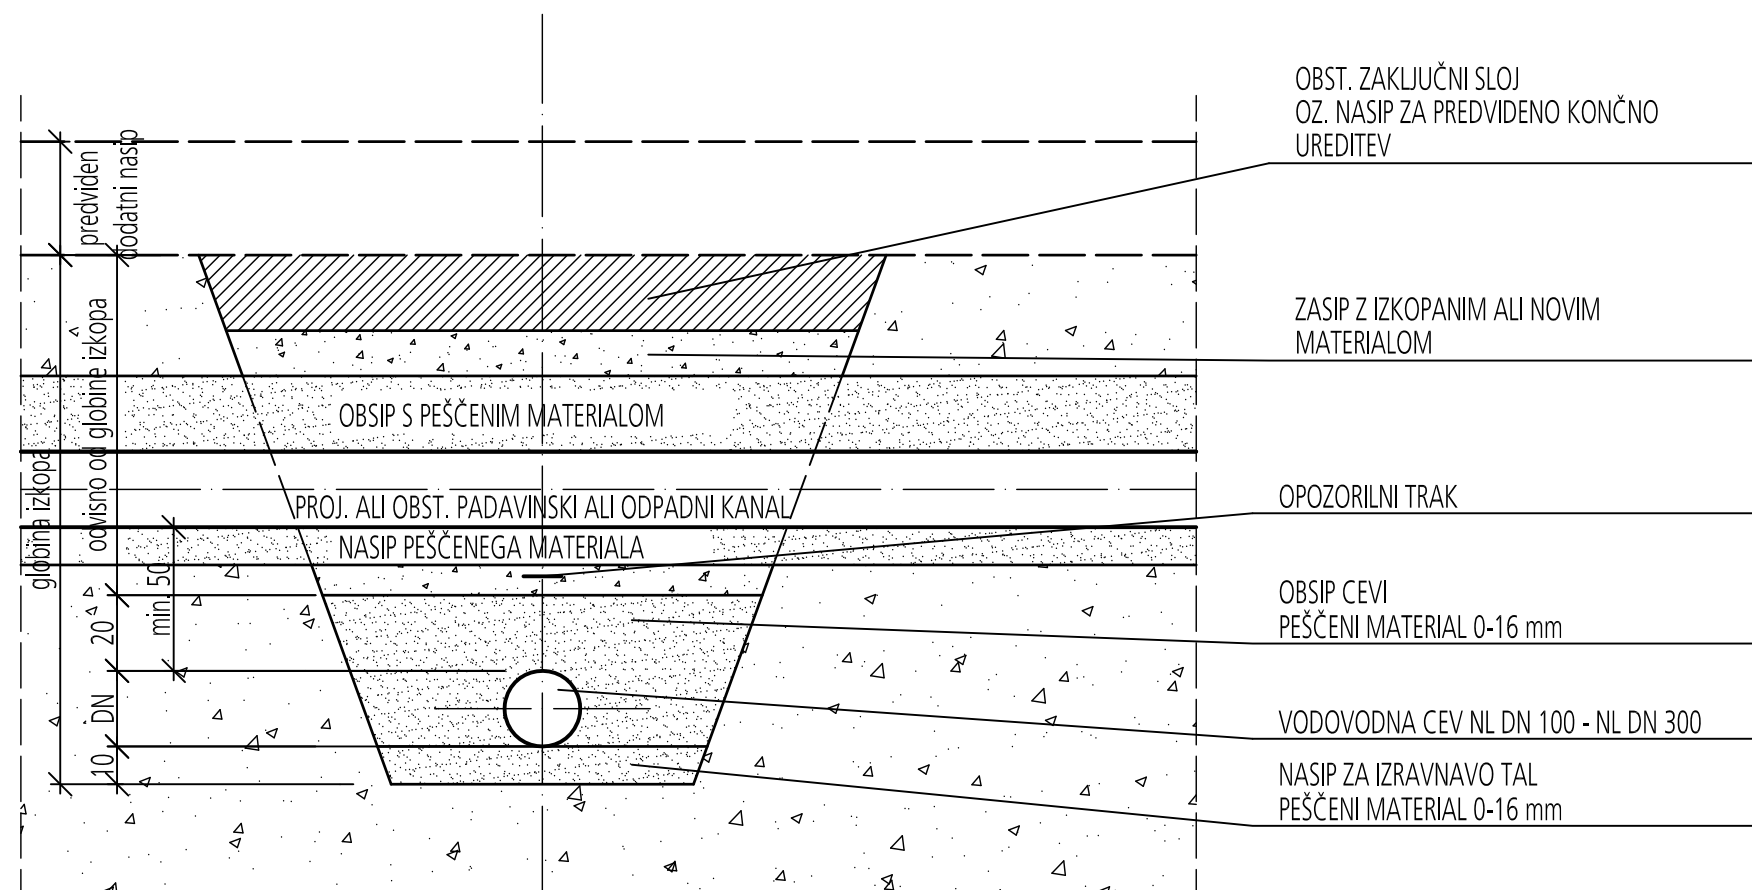


OPOMBA: Minimalni dopustni vertikalni razmik med komunalnima vodoma znaša 50 cm. V primeru manjšega razmika je potrebno vodovodno cev vgraditi v zaščitno cev.

DETAJL VGRADNJE CEVOVODA POD OBSTOJEČI ALI PROJEKTIRANI PLINOVOD

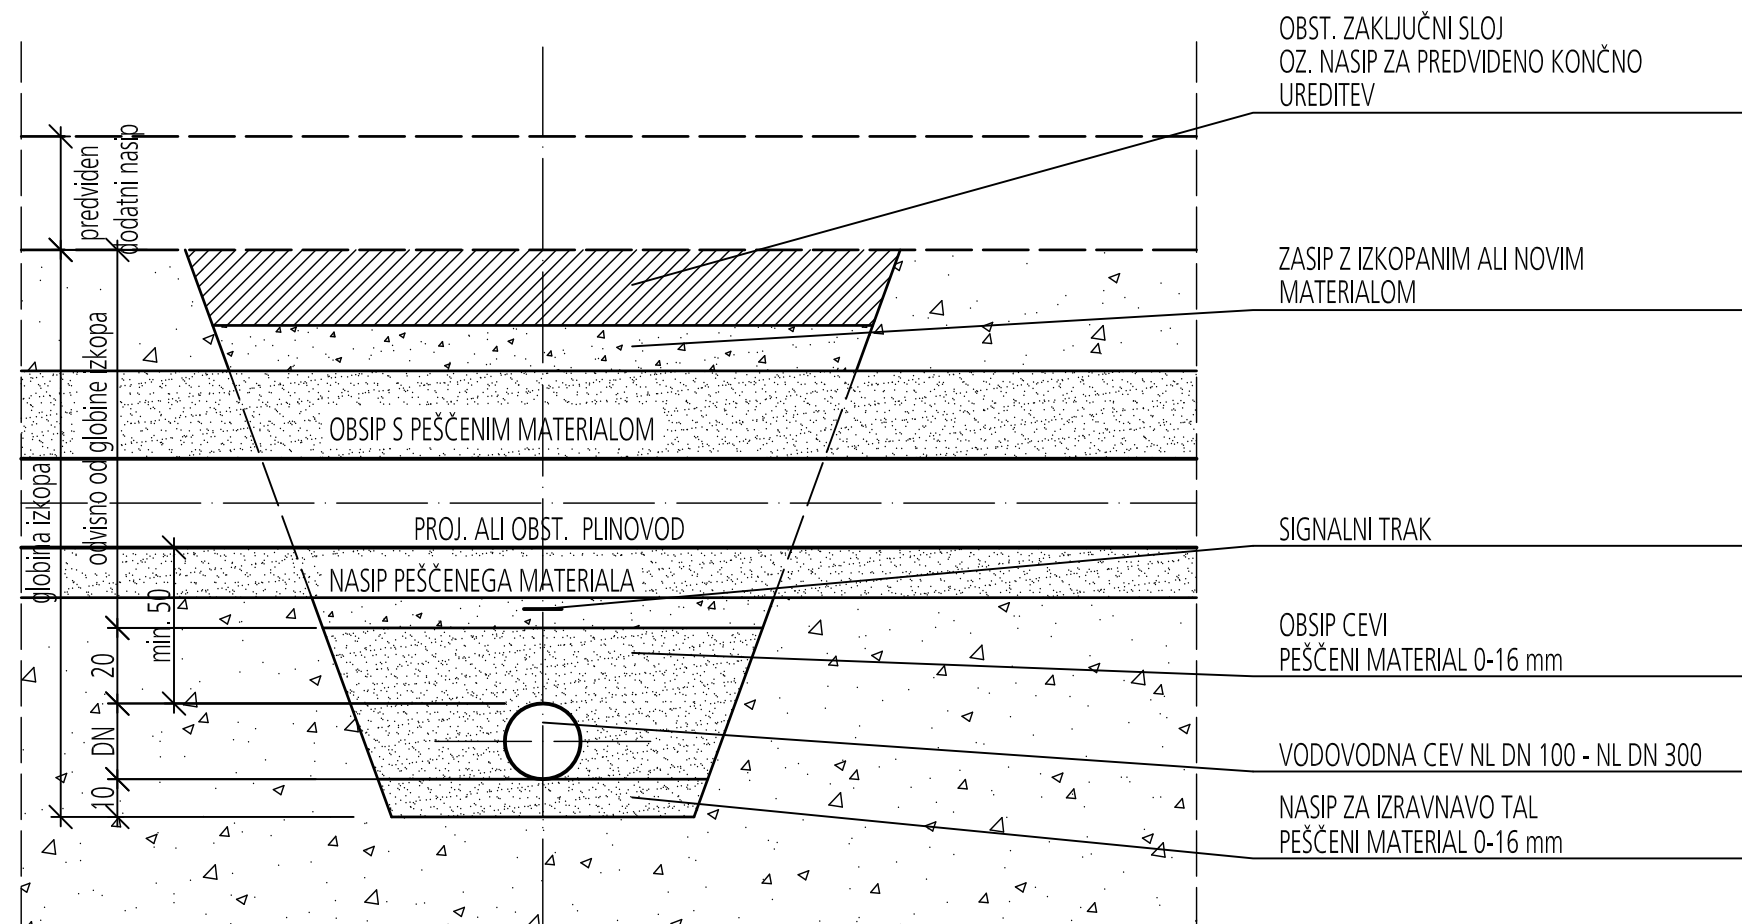


OPOMBA: Minimalni dopustni vertikalni razmik med komunalnima vodoma
znaša 50 cm. V primeru manjšega razmika je potrebno
vodovodno cev vgraditi v zaščitno cev.

DETAJL VGRADNJE CEVOVODA POD OBSTOJEČI ALI PROJEKTIRANI TELEKOMUNIKACIJSKI VOD, VOD JAVNE RAZSVETLJAVE ALI ELEKTRIČNI VOD

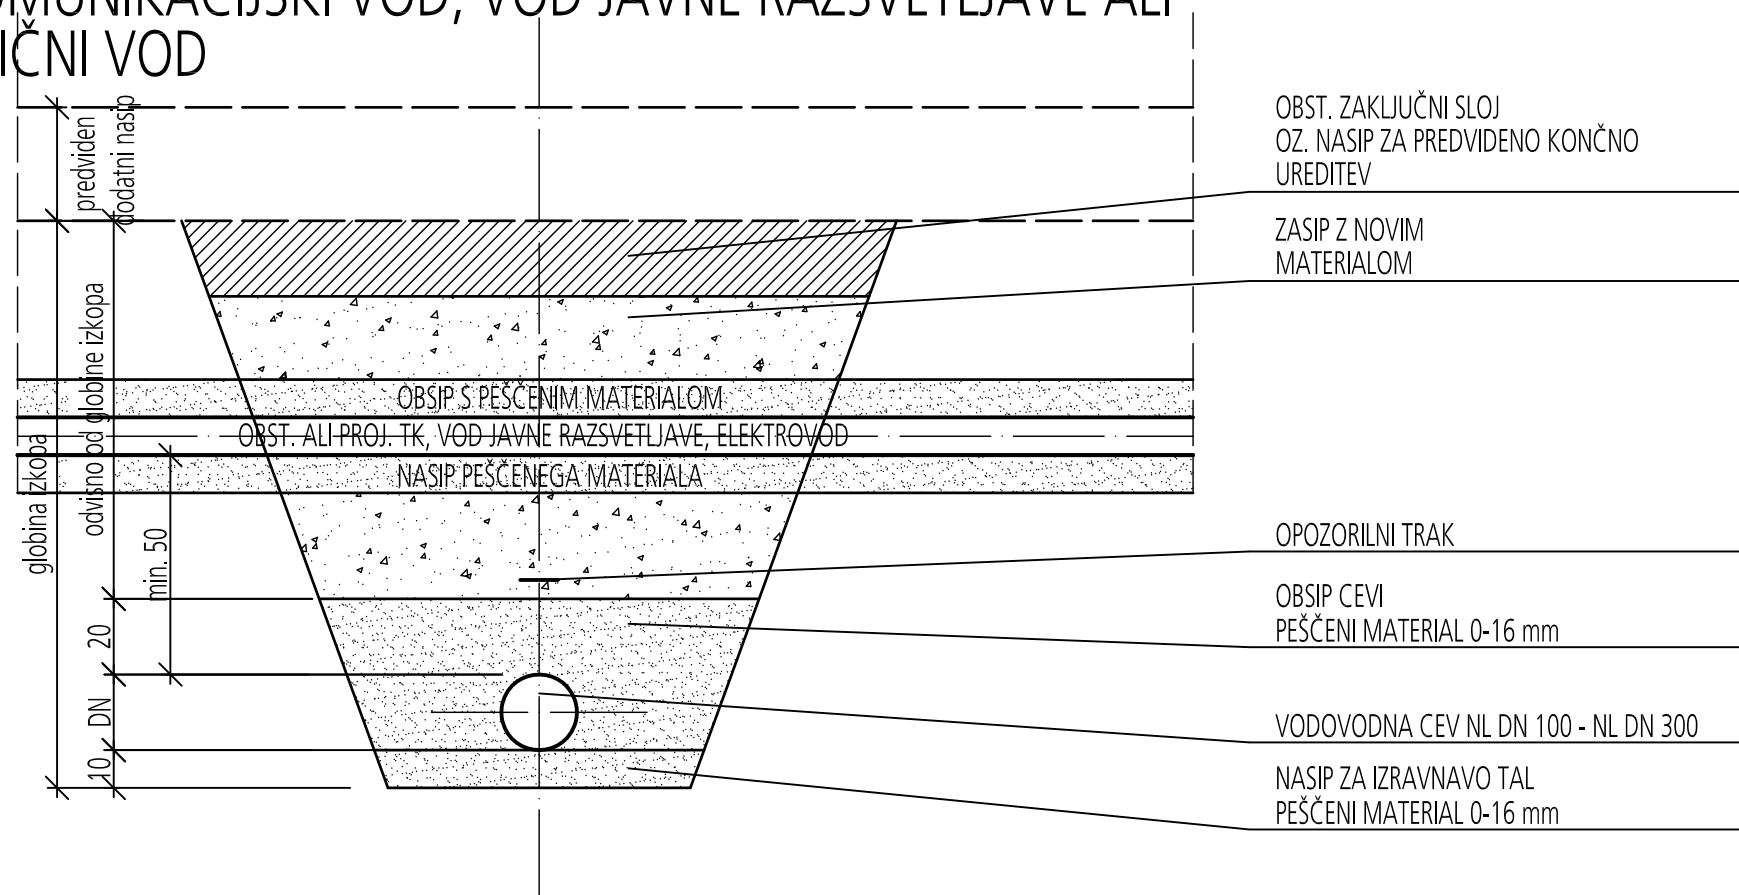

OPOMBA: Minimalni dopustni vertikalni razmik med komunalnima vodoma znaša 50 cm. V primeru manjšega razmika se je potrebno pred vgradnjo posvetovati z upravljavci komunalnih vodov.

DETAJL VGRADNJE CEVOVODA POD OBSTOJEČO ALI PREDVIDENO KABELSKO KANALIZACIJO

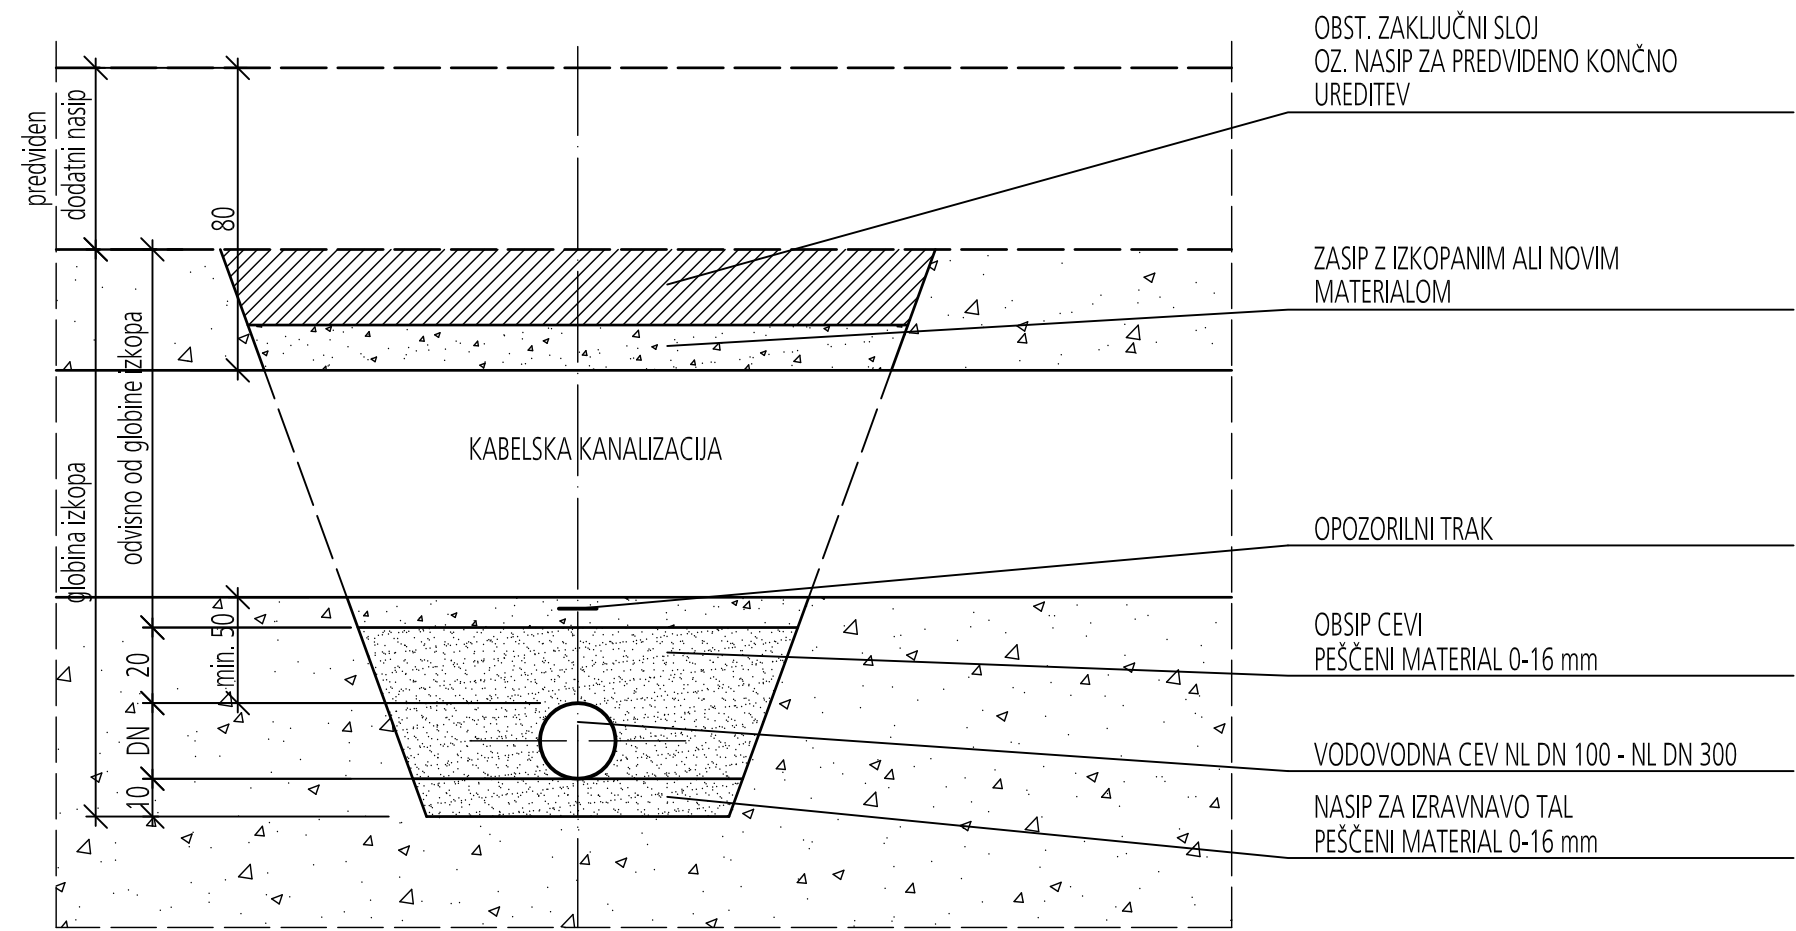

OPOMBA: Minimalni dopustni vertikalni razmik med komunalnima vodoma znaša 50 cm. V primeru manjšega razmika je potrebno vodovodno cev vgraditi v zaščitno cev.