

Podstreha

N2

N1

N1 medetaža

N0

K0

OZNAKA: SHEMA STENSKIH OBLOG GLAVNEGA STORNIŠČA 11.1b 1.5.11.1b

DIMENZIJ: 11.1

POZIVLJA: 1 komplet

KOLČNA: 1 komplet

OPIS: STENSKA OBLOGA: Fe dekapirana pločovina, d=2mm, vijčana na Fe podkonstrukciji. Vsi stiki plošč ene površine se izvedejo brez žepa, vsi stiki plošč pod kotom se izvedejo z žepo 2mm.

Pravno barvano z barvo na osnovi epoksi poliestra kot npr. TIGER Drylac Serija 09 ali primerljivo.

Barva: RAL 3020. Odtenev, struktura in sijaj se določijo na podlagi vzorca označenega v načrtu 1.5.11.1, ki ga poroča OPA. Sijaj se meri z reflektancom pod kotom 60° v skladu s standardom ISO 2813. Zapiranje po specifikaciji proizvajalca. Minimalna debelina nanosa je 70 mikronov.

Predebeljava: za pripravo jeklene pločvine na barvanje se uporabi postopek železo fosfatiranja z izpiranjem in sušenjem.

Vse barvane površine morajo zadostiti standardu ISO 2409 glede optične barve na podlagi. Opravljen mora biti test slane komore min. 240 ur - podjavenje na kritnem rezu max. 1mm.

Vzorec označen na načrtu - shemi mora biti izdelan v merilu 1:1 končnega izgleda po načrtu oz. shemi!

Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrjuje odgovorni projektant arhitekture odgovorni in projektant gradbenih konstrukcij.

Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.

GRAFIKA NA STENAH: Tipografija črki: HELVETICA BOLD, višina veliki črk je 235 cm Barva: RAL 9016.

- Črke in številke ter znaki so v beli barvi natisnjeni na samilepljivo folijo, izrezani ter nalepljeni na plošče.

Vzorec označen na načrtu - shemi mora biti izdelan v merilu 1:1 končnega izgleda po načrtu oz. shemi!


Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrjuje odgovorni projektant arhitekture.

Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.

Vzorec obloge v velikosti: 1 x 1 x 1,5 x 0,1 x 1,5 m, označen na načrtu 1.5.11.1b mora biti izdelan v merilu 1:1, končnega izgleda po načrtu oz. shemi!

- LEGENDA ŠRAFUR
- dekupirana pločovina, kvadratna perforacija 5x5mm
  - obstoječa konstrukcija
  - armiran beton
  - opečni modularni blok
  - mikroarmirani betonski estrih
  - toplotna izolacija
  - teren
  - jet grouting pilot
  - dekupirana pločovina
  - vzorec

KOTA PRITLČAJA ±0.00 = ABS. 289,12 m.n.m.v.  
Mere preveriti na licu mesta, morebitne neskladnosti ukladati z odgovornim projektantom arhitekture in odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij!

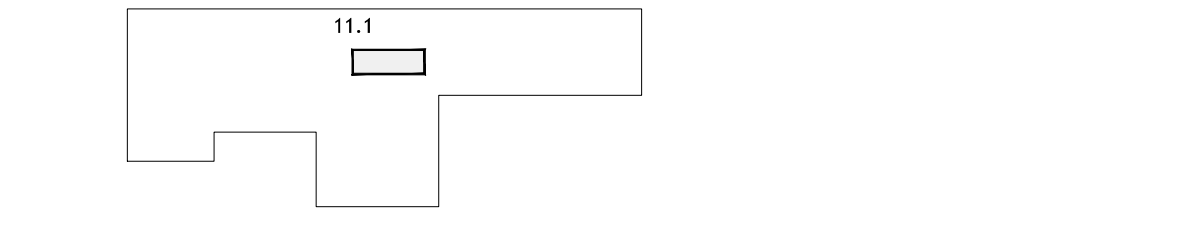

Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrjuje projektant arhitekture in projektant gradbenih konstrukcij. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.

scapelab