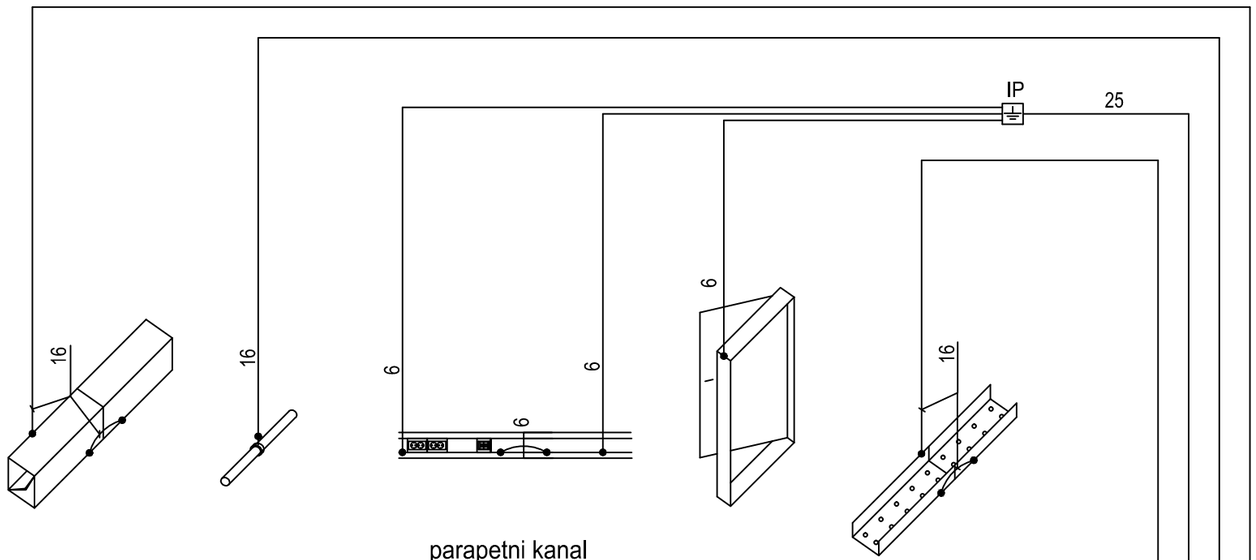

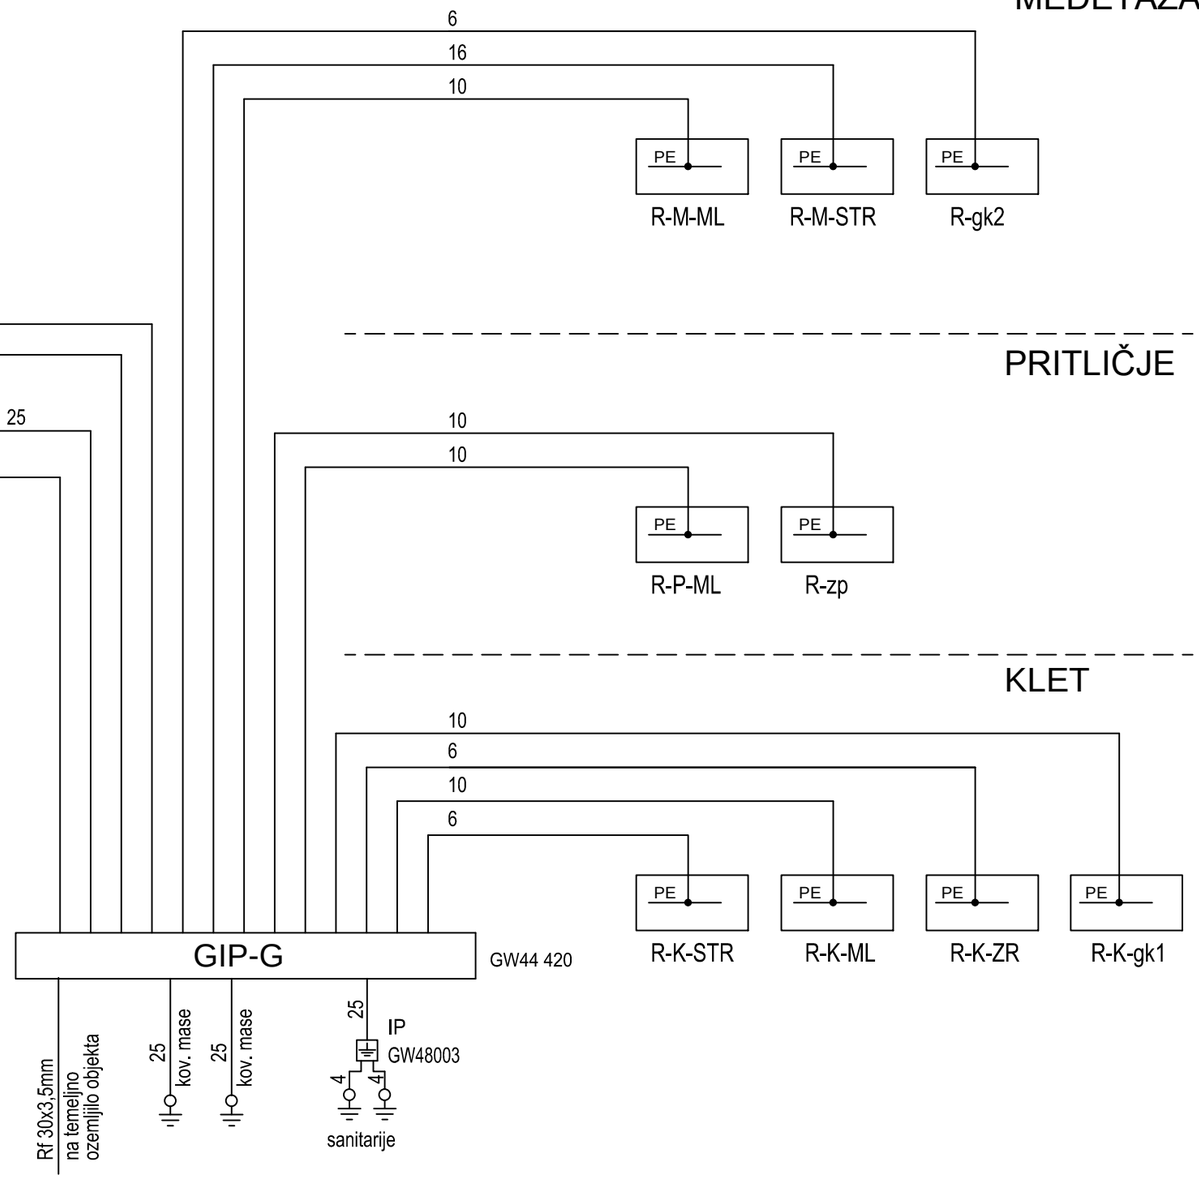

OPOMBA:

Vodnik za izenačevanje potenciala ima vsaj polovico prereza največjega zaščitnega vodnika v objektu, vendar ne večjega od 25mm2, oziroma ne manjšega od 6mm2 Cu.

Vsi vodniki so tipa H07V-K.

MC E pro Marko Cerar s.p.	Objekt:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE - BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana	
	Vrsta načrta:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	
Investitor : MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 Ljubljana	Vrsta projektne dokumentacije :	PZI	
	Odgovorni projektant:	MARKO CERAR, dipl. inž. el., IZS E-1665	Datum: DECEMBER 2017
	Sodelavec:	IGOR KREMENŠEK, el. teh.	
Št. projekta: 0139 - 2017	Št. načrta:	E-2017-018	Vsebina risbe: SHEMA IZENAČEVANJA POTENCIALOV
	Merilo:	1:X	Št. risbe: S4