



Условные обозначения: РАДИАТОРЫ (СМ. ТАБ.)

W = 3.002 / кВт

РАДИАТОР	ПОДЪЕМ	ОПусК	ОТДАЧА	ОТДАЧА
№	W	W	W	W
1	2.00	1.50	2.00	1.50
2	2.00	1.50	2.00	1.50
3	2.00	1.50	2.00	1.50
4	2.00	1.50	2.00	1.50
5	2.00	1.50	2.00	1.50
6	2.00	1.50	2.00	1.50
7	2.00	1.50	2.00	1.50
8	2.00	1.50	2.00	1.50
9	2.00	1.50	2.00	1.50
10	2.00	1.50	2.00	1.50
11	2.00	1.50	2.00	1.50
12	2.00	1.50	2.00	1.50
13	2.00	1.50	2.00	1.50
14	2.00	1.50	2.00	1.50
15	2.00	1.50	2.00	1.50
16	2.00	1.50	2.00	1.50
17	2.00	1.50	2.00	1.50
18	2.00	1.50	2.00	1.50
19	2.00	1.50	2.00	1.50
20	2.00	1.50	2.00	1.50
21	2.00	1.50	2.00	1.50
22	2.00	1.50	2.00	1.50
23	2.00	1.50	2.00	1.50
24	2.00	1.50	2.00	1.50
25	2.00	1.50	2.00	1.50
26	2.00	1.50	2.00	1.50
27	2.00	1.50	2.00	1.50
28	2.00	1.50	2.00	1.50
29	2.00	1.50	2.00	1.50
30	2.00	1.50	2.00	1.50
31	2.00	1.50	2.00	1.50
32	2.00	1.50	2.00	1.50
33	2.00	1.50	2.00	1.50
34	2.00	1.50	2.00	1.50
35	2.00	1.50	2.00	1.50
36	2.00	1.50	2.00	1.50
37	2.00	1.50	2.00	1.50
38	2.00	1.50	2.00	1.50
39	2.00	1.50	2.00	1.50
40	2.00	1.50	2.00	1.50
41	2.00	1.50	2.00	1.50
42	2.00	1.50	2.00	1.50
43	2.00	1.50	2.00	1.50
44	2.00	1.50	2.00	1.50
45	2.00	1.50	2.00	1.50
46	2.00	1.50	2.00	1.50
47	2.00	1.50	2.00	1.50
48	2.00	1.50	2.00	1.50
49	2.00	1.50	2.00	1.50
50	2.00	1.50	2.00	1.50
51	2.00	1.50	2.00	1.50
52	2.00	1.50	2.00	1.50
53	2.00	1.50	2.00	1.50
54	2.00	1.50	2.00	1.50
55	2.00	1.50	2.00	1.50
56	2.00	1.50	2.00	1.50
57	2.00	1.50	2.00	1.50
58	2.00	1.50	2.00	1.50
59	2.00	1.50	2.00	1.50
60	2.00	1.50	2.00	1.50
61	2.00	1.50	2.00	1.50
62	2.00	1.50	2.00	1.50
63	2.00	1.50	2.00	1.50
64	2.00	1.50	2.00	1.50
65	2.00	1.50	2.00	1.50
66	2.00	1.50	2.00	1.50
67	2.00	1.50	2.00	1.50
68	2.00	1.50	2.00	1.50
69	2.00	1.50	2.00	1.50
70	2.00	1.50	2.00	1.50
71	2.00	1.50	2.00	1.50
72	2.00	1.50	2.00	1.50
73	2.00	1.50	2.00	1.50
74	2.00	1.50	2.00	1.50
75	2.00	1.50	2.00	1.50
76	2.00	1.50	2.00	1.50
77	2.00	1.50	2.00	1.50
78	2.00	1.50	2.00	1.50
79	2.00	1.50	2.00	1.50
80	2.00	1.50	2.00	1.50
81	2.00	1.50	2.00	1.50
82	2.00	1.50	2.00	1.50
83	2.00	1.50	2.00	1.50
84	2.00	1.50	2.00	1.50
85	2.00	1.50	2.00	1.50
86	2.00	1.50	2.00	1.50
87	2.00	1.50	2.00	1.50
88	2.00	1.50	2.00	1.50
89	2.00	1.50	2.00	1.50
90	2.00	1.50	2.00	1.50
91	2.00	1.50	2.00	1.50
92	2.00	1.50	2.00	1.50
93	2.00	1.50	2.00	1.50
94	2.00	1.50	2.00	1.50
95	2.00	1.50	2.00	1.50
96	2.00	1.50	2.00	1.50
97	2.00	1.50	2.00	1.50
98	2.00	1.50	2.00	1.50
99	2.00	1.50	2.00	1.50
100	2.00	1.50	2.00	1.50

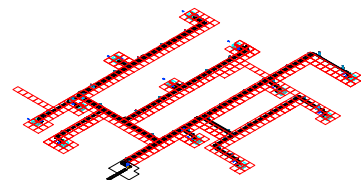

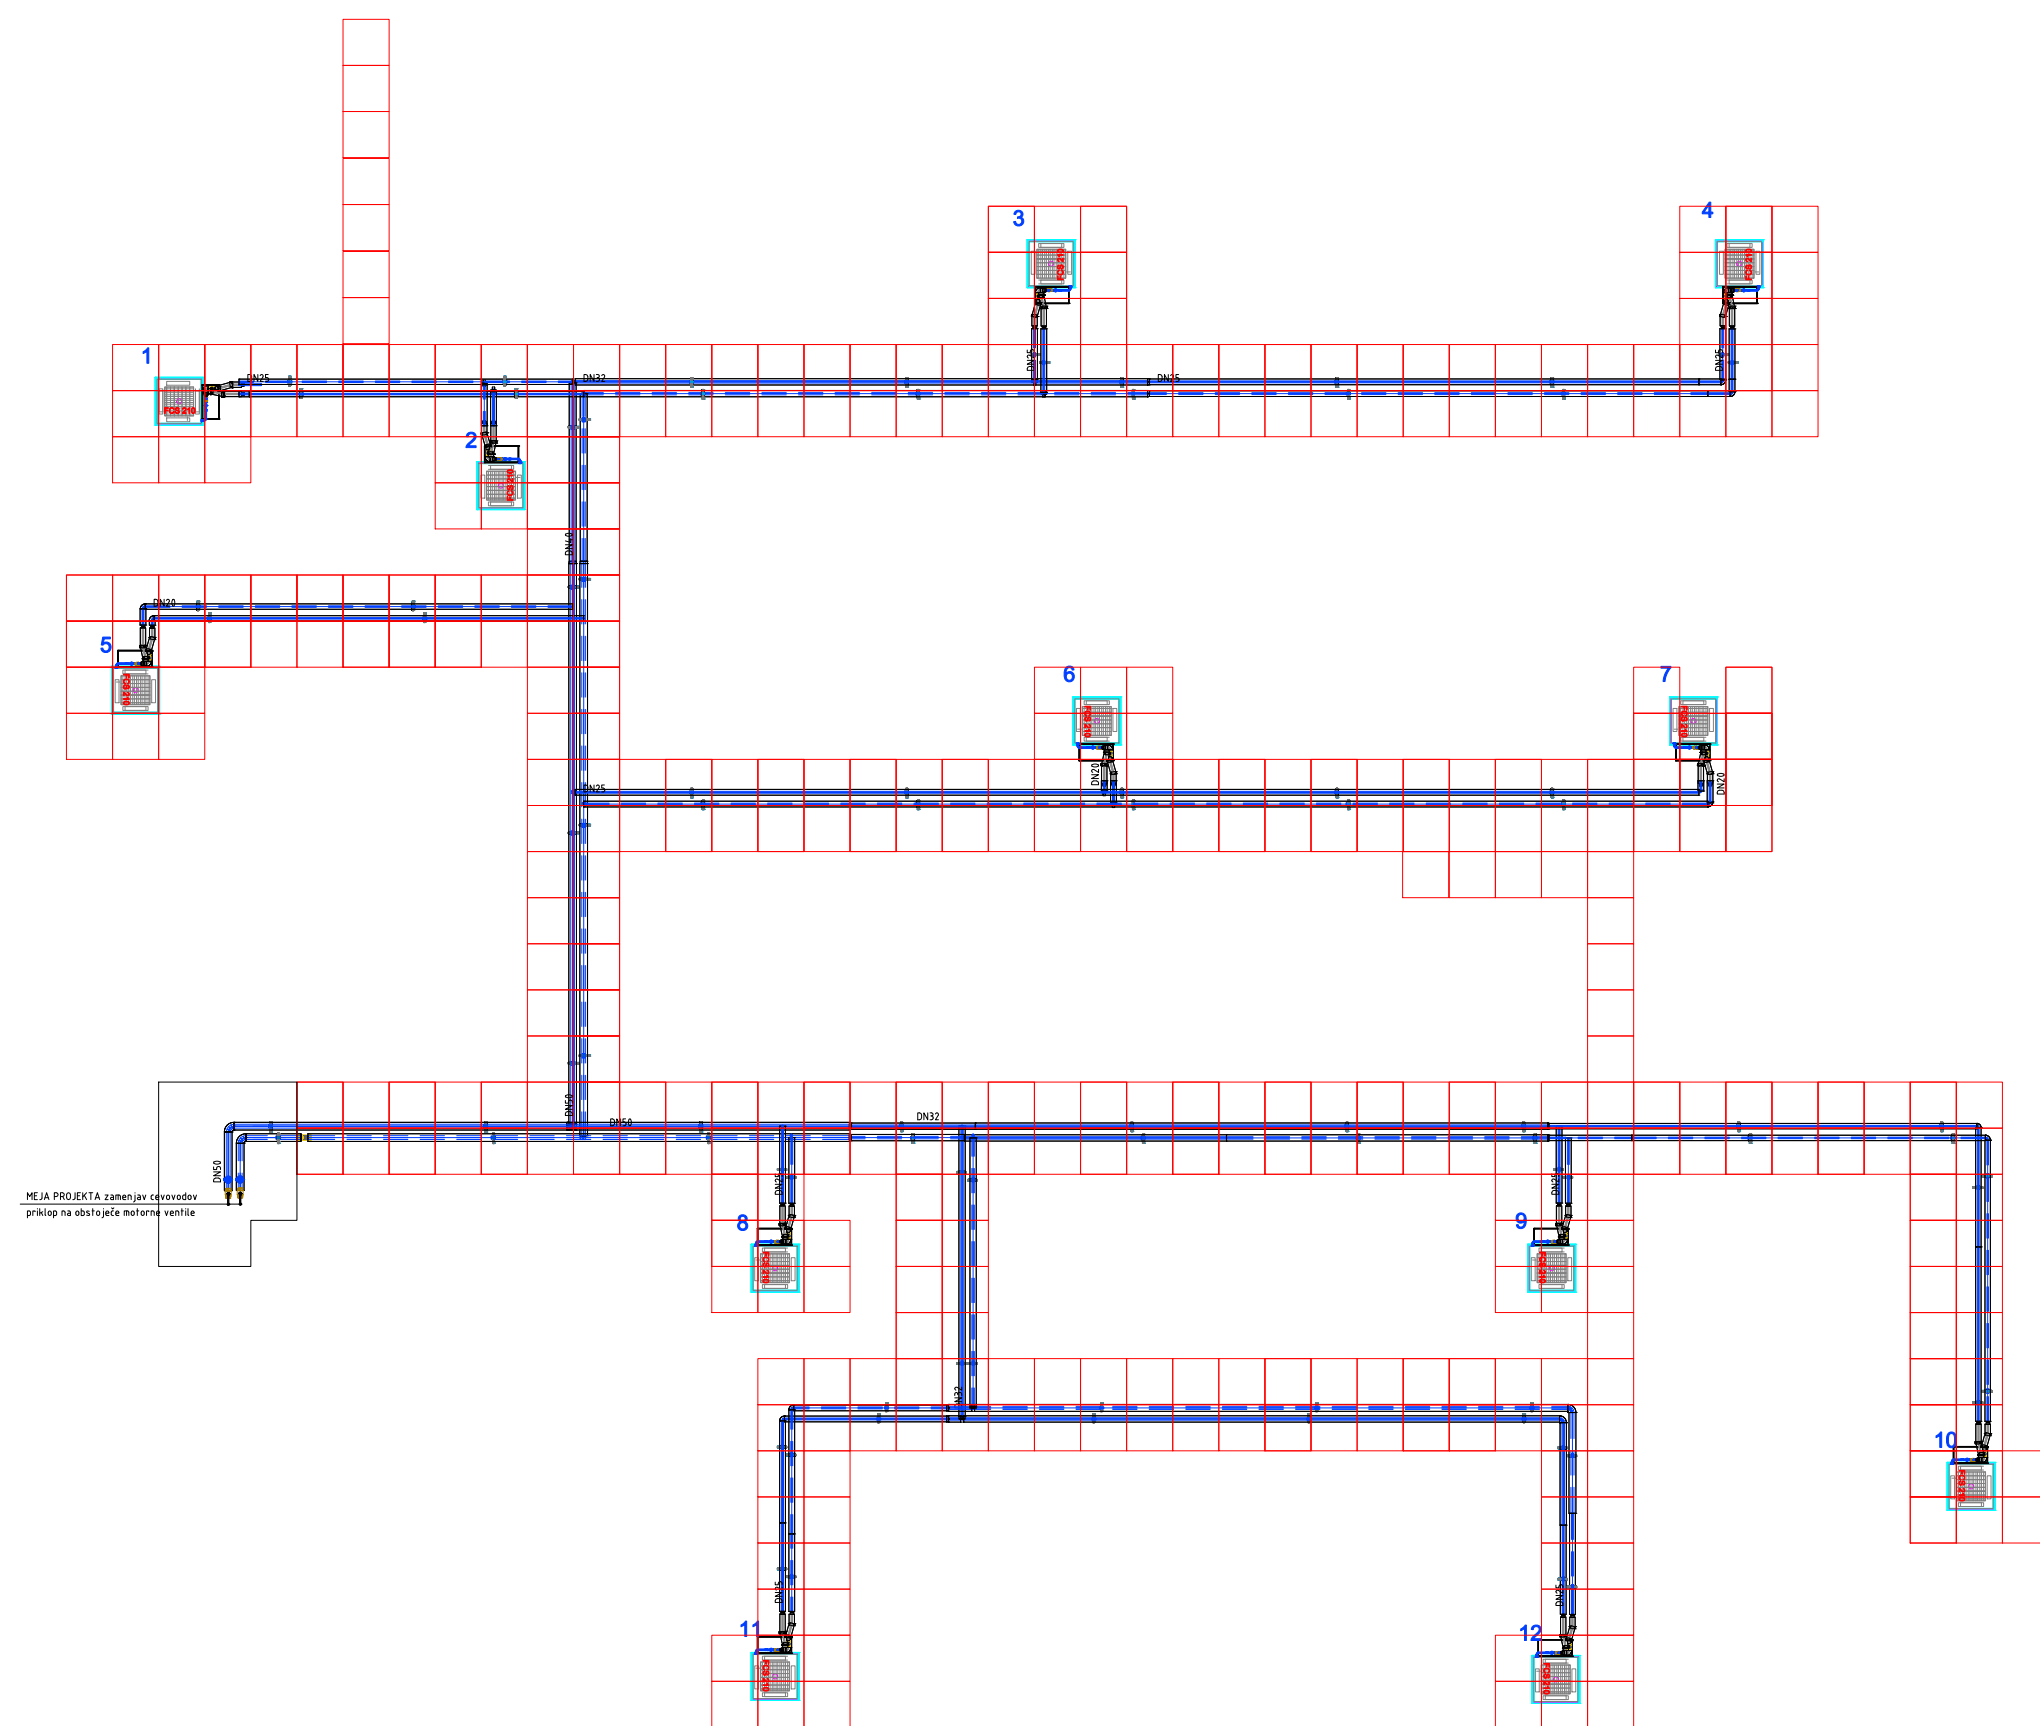

Vpiši naziv cevi: **BAKRENE CEVI (DIN 1786)**

$\epsilon = 0,002$ mm

LEGENDA:

HLADNA VODA – PREDTOK 7°C

HLADNA VODA – POVRATEK 12°C

ZM
projektiranje
d.o.o.

gsm: +386 (0)41 233822
e-mail: matjaz.zupanic@zmprojektiranje.si

Investitor		Odg. vodja projekta	
Naročnik		Odgovorni projektant	Matjaž Zupančič S-9004
Objekt	OBJEKT KNJIŽNICA	Izdelač	Matjaž Zupančič S-9004
Lokacija		Številka noštra	DN19-202
Št. projekta	_	Številka risbe	DN19-202-03
			Št.mape 50

Načrt NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME CAD dat: TLORIŠ-2-NADSTROPJE-v2.dwg		vsebina risbe POHLAJEVANJE 2.NADSTROPJE	
Datum	Marec 2019	Vrsta proj. dok.	PZI Merilo 1:100 list/listov 1 / 1