7 6 5 4 3 2

OPOZORILO:
ODPRTINE ZA PREHOD VODOV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SKOZI AB ELEMENTE SO V PREDMETNEM PROJEKTU PREDVIDENE ZGOLJ POZICIJSKO, DEJANSKA VELIKOST IN POZICIJA ODPRTIN V ČASU IZVEDBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI NI POZNANA IN SE JO DOLOČI IN IZVEDE GLEDE NA DEJANSKE POTREBE OB SAMI GRADNJI!

+4,78

skulptura - nerjaveče jeklo fi500/8mm

+3,81⁵

OPOMBA!
Vse strojne, elektro inštalacije in cevovdi so v načrtu arhitekture prikazani zgolj shematsko, pri izvedbi je potrebno upoštevati PZI načrte strojnih, tehnoloških in elektro inštalacij!

OPOZORILO!
VSI NOVO ZGRAJENI JAŠKI SE ZAŠČITIJO S HIDROIZOLACIJO KOT NPR.: IZOTEKT T4 PLUS ALI ENAKOVREDNO. HI SE ZAŠČITI S GUMBASTO GRADBENO FOLIJO!

predviden vodni tok

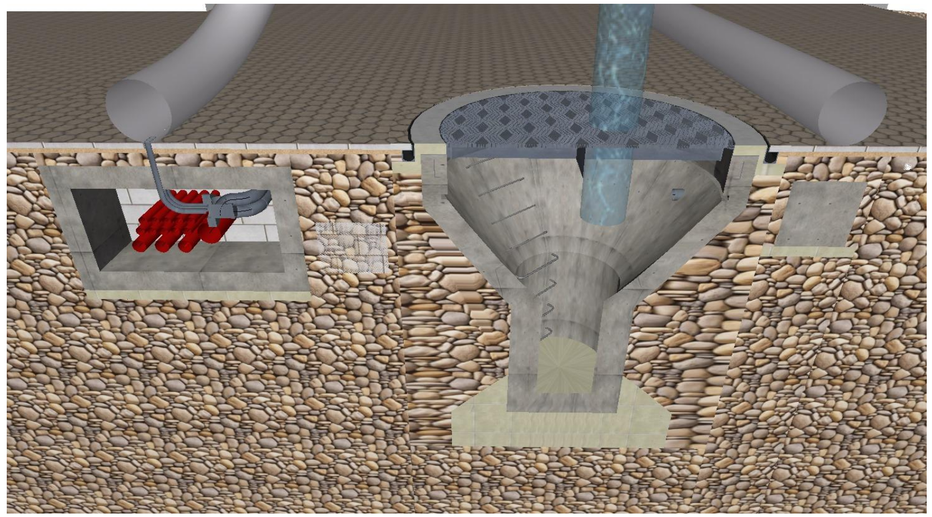

OPOMBA:
V KOLIKOR BO ŠTUDIJA VODNEGA CURKA POKAZALA NJEGOV ZAMIK V ODNOSU DO ŠAHTA, SE LAHKO CEV SKULPURE V NJENEM IZTEKU RAHLO KORIGIRA. KOREKCIJO OBLIKE CEVI SKULPTURE MORATA PISNO POTRDITI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN PROJEKTANT STROJNIH INŠTALACIJ!

obstoječe elektro cevi v območju pod novim vstopom v skulpturo (prostor mora biti zaradi prisotnosti vode hermetično zaprt - obstoječe elektro cevi morajo biti na obeh straneh vodovodnga jaška obbetonirane)

gladina vode v fontani (voda v fontani obenem služi kot kompenzacijski bazen)

linijska kanaleta z rego (prepreči mešanje meteorne vode z vodo v sistemu)

AB pasovni temelj

+0,50

obstoječi elektro vodi

AB premostitvena plošča

skulptura - nerjaveče jeklo fi500/8mm

±0,00

±0,00

1,50 = 0,20 + 0,80 + 0,20 + 0,10

-0,20

-0,40

cev fi110mm

0,43

-1,20

0,14⁵

-1,20

-1,40

-1,50

AB temeljna plošča

AB temelj

premoščeni obbetonirani TK vodi

obstoječe elektro vode se v območju jašaka obbetonira s tem se prepreči morebirni stik vode z elektro kabli

vtočne cevi fi50 mm oz. skladno s projektom strojnih in tehnoloških načrtov

AB temelj

0,34 0,85 0,47

HIDROIZOLACIJA KOT NPR.: IZOTEKT T4 PLUS ALI ENAKOVREDNO. HI SE ZAŠČITI S GUMBASTO GRADBENO FOLIJO!

AB prefabriciran šaht - izvede se v delavnici iz vodotesnega betona in montira na licu mesta na podložni beton

0,20

-0,30

0,30

0,60

-0,90

0,10

obstoječi elektro vod vodi v strojnico

0,11 0,60 0,10

-1,48

rega za ambientno LED IP 68 osvetlitev nad gladino vode

premoščeni kanalizacijski vod

-2,59⁵

-2,80⁵

-2,85⁵

0,50

-3,35⁵

OPOMBE:
- Vse kote je potrebno preveriti na gradbišču
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdi le odgovorni projektant arhitekture in investitor.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih PZI projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro inštalacije,...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodiji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Prekinjeni morajo biti vsi spoji različnih kovin, ki bi lahko povzročali kontaktno korozijo.
- Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del v vseh sestavnih delih projekta (zanašanje in sklicevanje izključno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov oz. nadzora morajo biti navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvdbo kompletne komunalne infrastrukture je merodajen načrt komunalne infrastrukture.

gradnja ± 0,00 = na absolutni koti 297,75 n.m.

P PLUS ARHITEKTI,
projektiranje d.o.o.

Vižmarska pot 38
1000 Ljubljana

m: 041 370 851
e: info@pplus.si
w: www.pplusarhitekti.com

št. in datum dopolnitve:	/
številka projekta:	09/2017
investitor:	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
objekt:	VODNA SKULPTURA
lokacija objekta:	CENTER, LJUBLJANA
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1. ARHITEKTURA
številka načrta:	09/2017-A
risba:	1.5.11 PREREZ X1-X1
odgovorni vodja projekta: identifikacijska številka:	Primož BORŠIČ, mag.inž.arh. ZAPS A-1740
odgovorni projektant: identifikacijska številka:	Primož BORŠIČ, mag.inž.arh. ZAPS A-1740
avtor/projektant:	Primož BORŠIČ, mag.inž.arh.
avtor/projektant:	mag. Mojca KOCBEK VIMOS, univ.dipl.inž.arh.
projektant:	Dejan SEMIČ, mag.inž.stavb.,dipl.inž.grad.
Datum: MAJ 2018	Merilo: 1:25