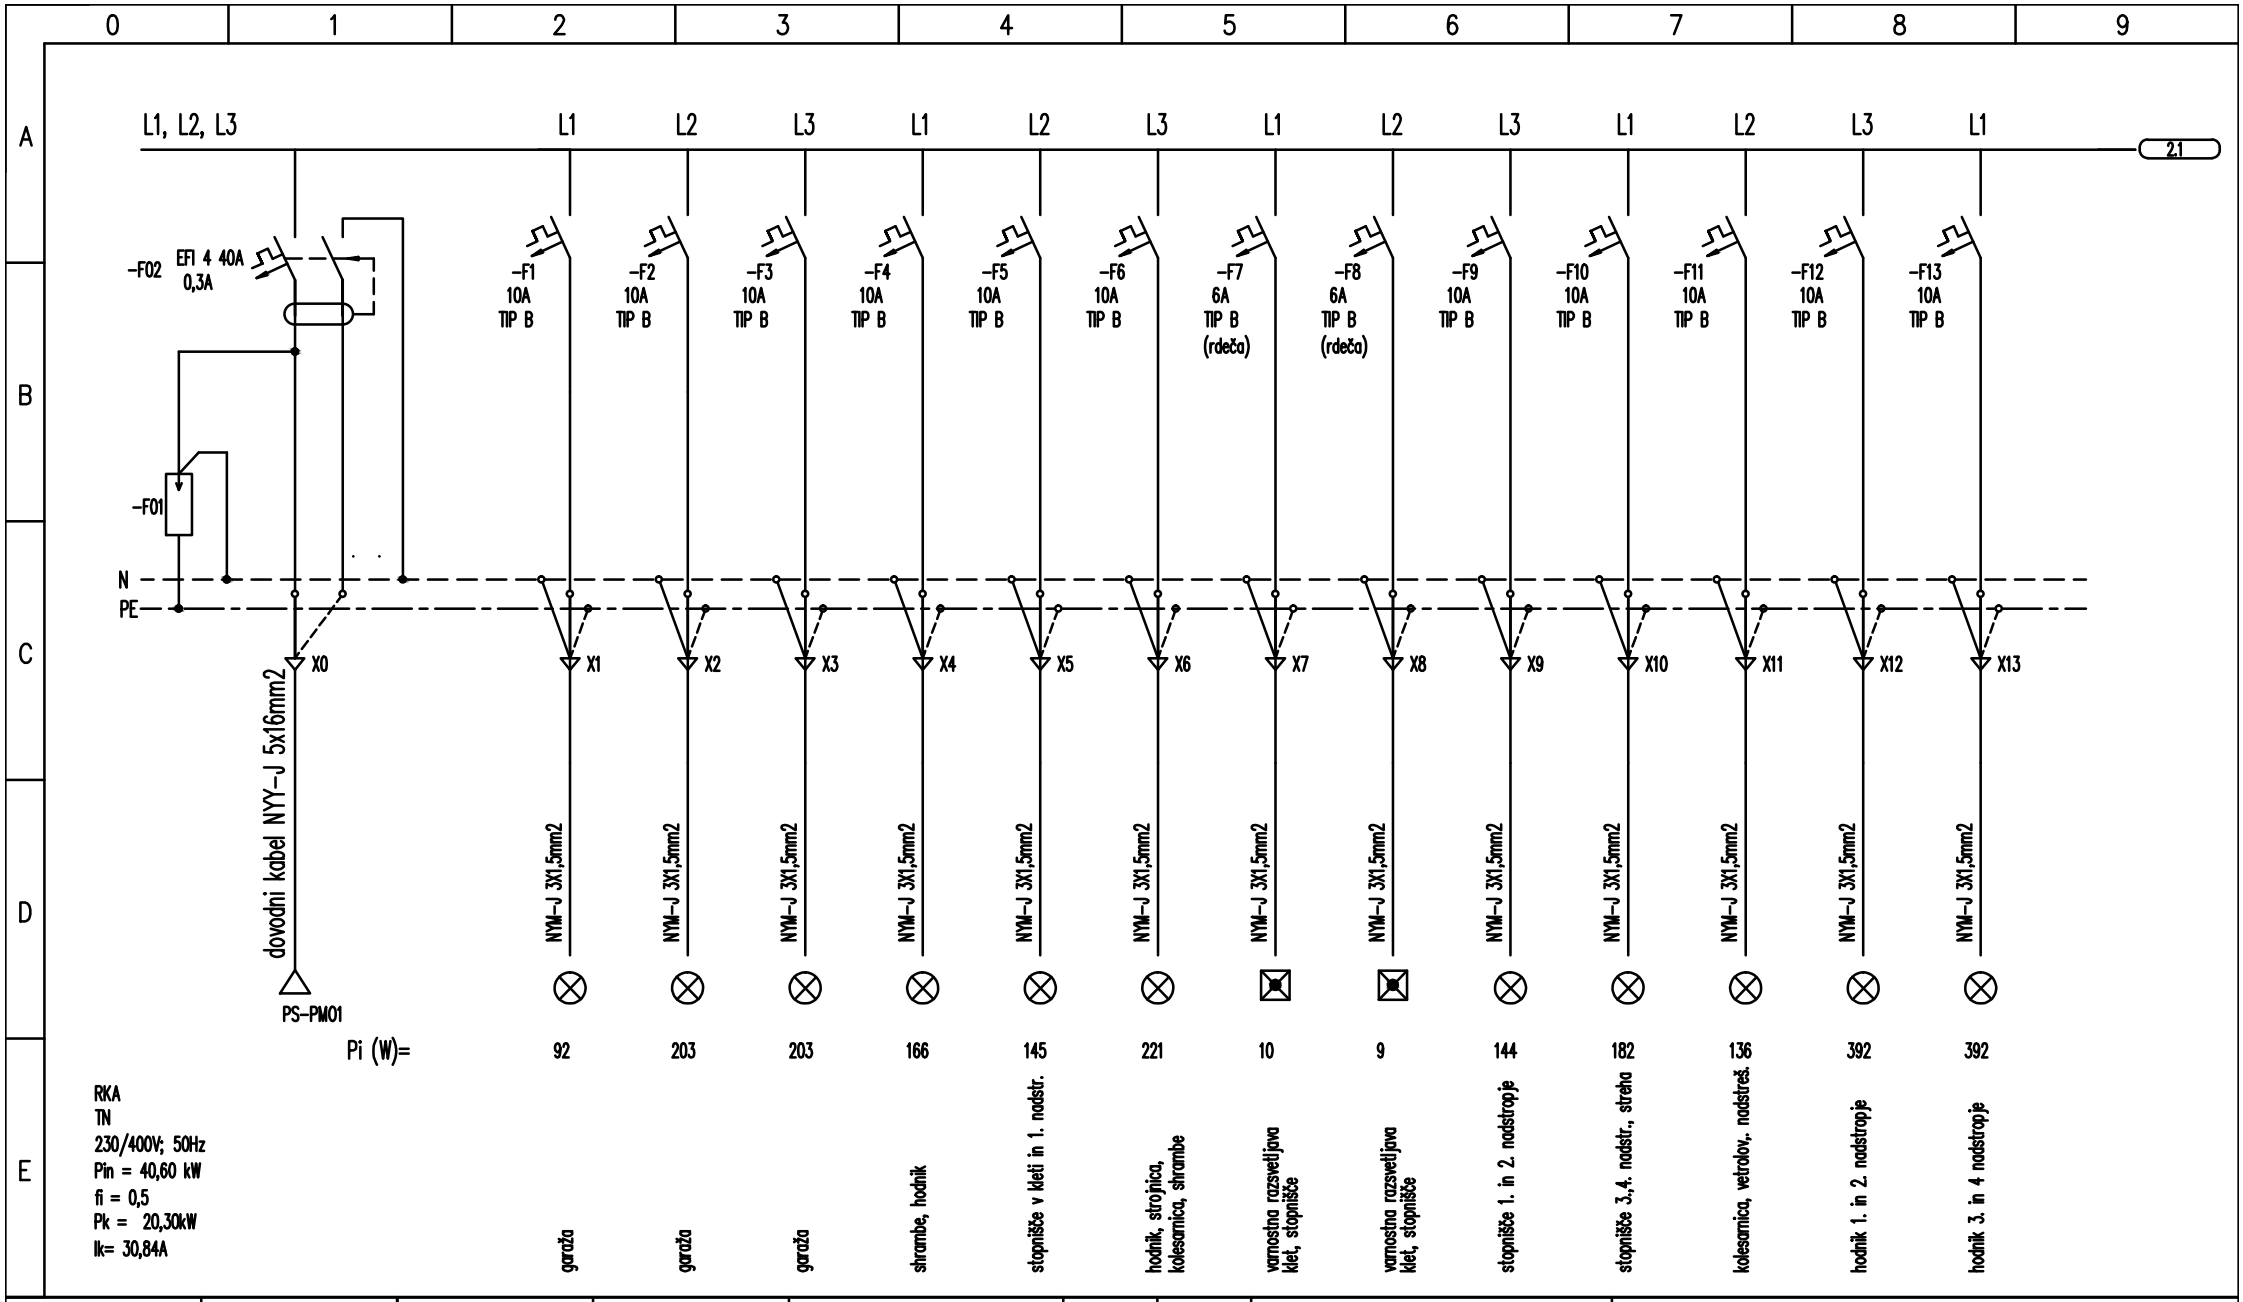

RKA
TN
230/400V; 50Hz
Pin = 40,60 kW
fi = 0,5
Pk = 20,30kW
Ik= 30,84A

Številka projekta:	Številka načrta:	Faza projekta:		Ime	Identif. št.	Podpis
01/07-2016	E01/07-2016	PZI	Odgovorni vodja projekta:	B. Hojnik, univ.dipl.inž.arh.	A-0949	
Naročnik:	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL		Odgovorni projektant:	D. Ambrož, univ.dipl.inž.el.	E-1345	
Objekt:	STANOV. POSLOVNI OBJEKT POLJE IV		Projektant:			
Lokacija:	k.o. SLAPE		Kontrolor:			

Risba: Enopolna shema stik. bloka RKA

Datum: APRIL 2017

Risba št.: 4.22/1