


| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----------------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--|
| Stacionaža [m] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| Kota obstoječega terena [m n.v.] | 297.27 | 297.27 | 297.20 | 297.14 | |
| Kota dna [m n.v.] | 294.49 | 295.94 | 297.27 | 295.78 | |
| Globina izkopa [m] | 2.84 | 1.44 | 1.44 | 1.47 | |
| Razdalja med temeni [m] | 0.01 | 0.87 | 31.12 | | |
| Padec [promil] | 1399 | 64.3 | 5.0 | | |
| Cev, profil [mm], dolžina [m] | | | NL DN100 , L=32.00 m | | |

M 1:500/50

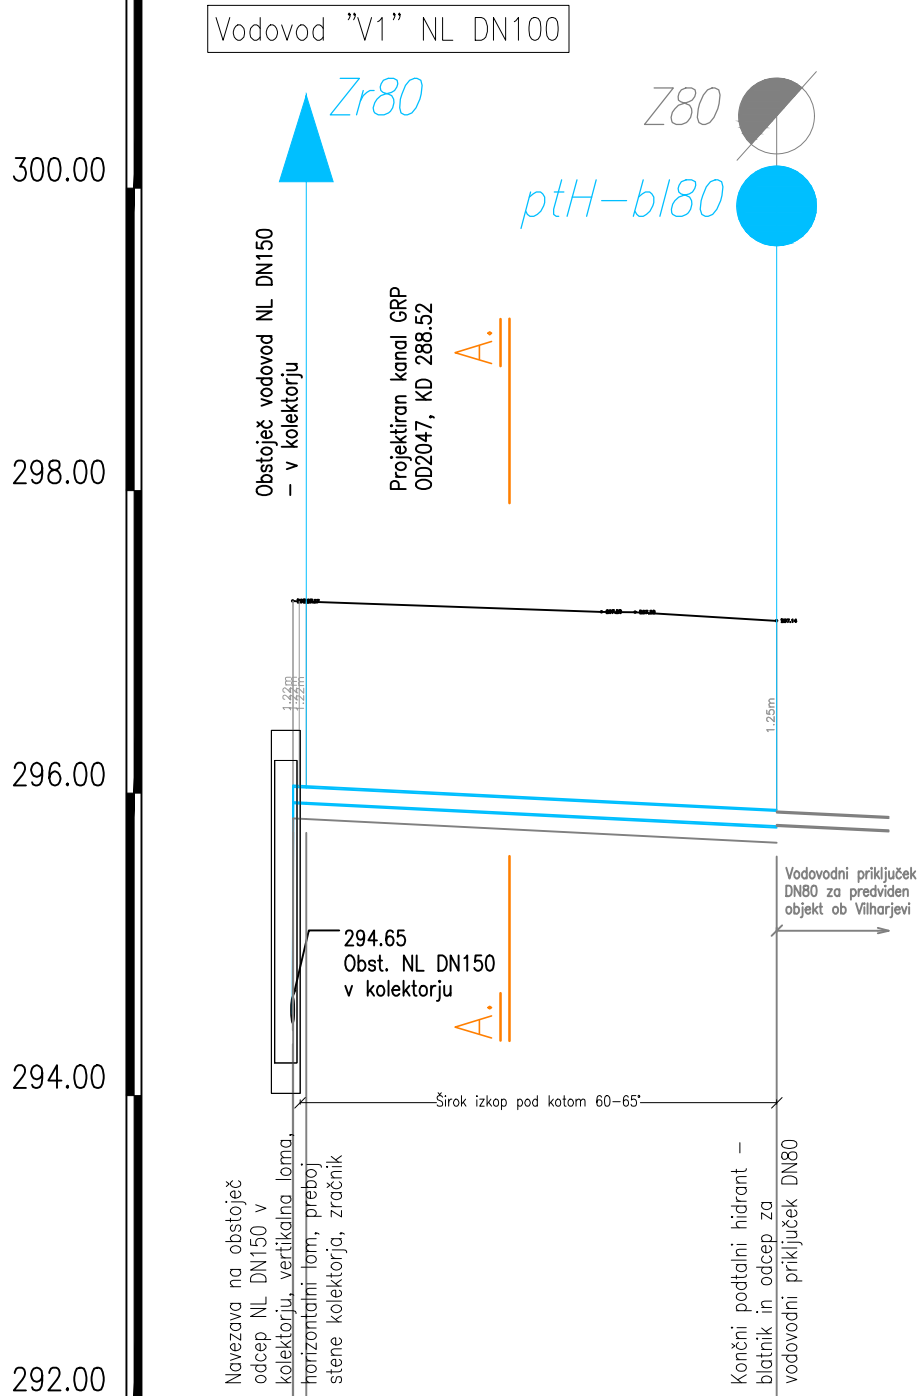

LEGENDA

Predviden interni vodovod

Predviden vodovod na posteljici

Zr

Zračnik

ptH-bl

Podtalni hidrant – blatnik

Z

Zaporna armatura za hišni priključek

2

Oznaka montažne sheme

A.

Oznaka prečnega profila

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

| spremembe: | | datum spremembe: | |
|---|---|--|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <div><div>KONO</div><div>svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.</div></div> | | <div>Grablovičeva ul.30, Ljubljana tel.: (01) 544 25 25 e-mail: miha@kono-b.si</div> | |
| investitor: | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana | | |
| objekt: | DOGRADITEV JAVNEGA VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA OB VILHARJEVI CESTI | | |
| vrsta proj. dok.: | DGD – projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja | | |
| vsebina risbe: | Vzdolžni profil vodovoda "V1" NL DN100 | | |
| vodja projekta: | Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad. | IDEN.ŠT.: IZS G-2699 | |
| pooblaščen inženir: | Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad. | IDEN.ŠT.: IZS G-2699 | |
| projektni sodelavec: | Špela Tomažič, mag.inž.ok.grad. | | |
| št. projekta: | 1890/21 | št. načrta: | 1890-V/21 |
| merilo: | 1:500 | datum: | februar 2022 |
| | | | št.risbe: 5.2.3.2 |