


Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

### Telovadnica – 30m x 14,7m x 6,4m / Povzetek

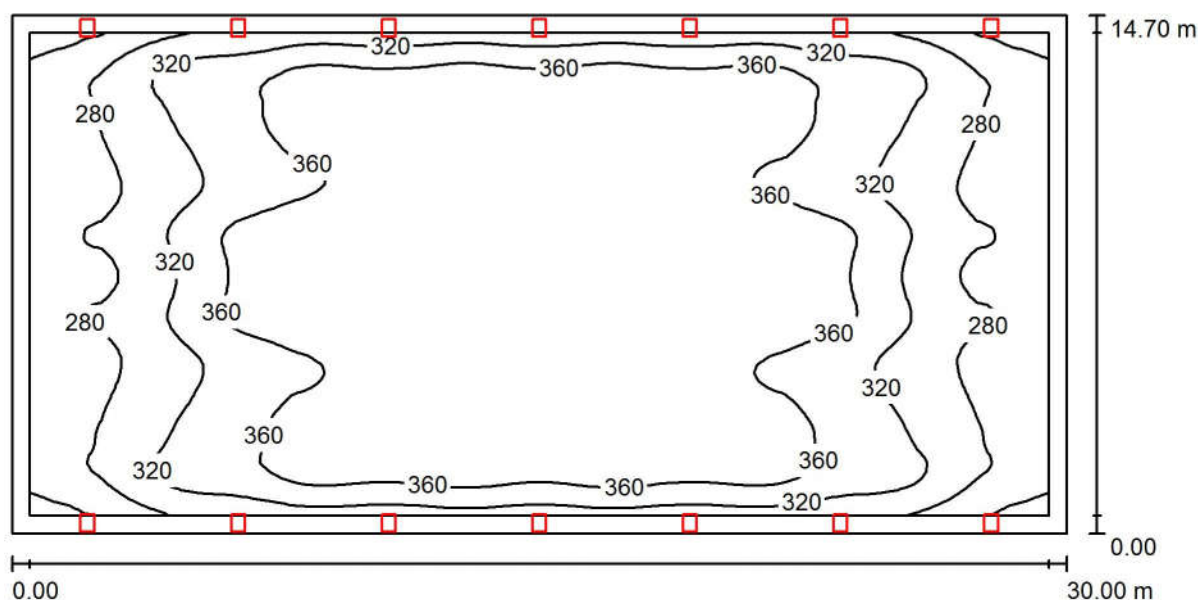

Višina prostora: 6.400 m, Višina montaže: 6.400 m, Faktor vzdrževanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:215  
0.80

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	338	216	399	0.638
Tla	20	328	186	401	0.565
Strop	70	79	52	430	0.660
Stene (4)	50	182	61	6099	/

#### Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m  
Raster: 128 x 64 Tocke  
Obrobje: 0.500 m

Razmerje moci svetilnosti (po LG7): Stene / uporabni nivo: 0.533, Strop / uporabni nivo: 0.234.


#### Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	14	PHILIPS BVP130 1 xLED160-4S/740 A (1.000)	16000	16000	120.0
Skupaj:			224000	Skupaj: 224000	1680.0

Specifična zaključna vrednost:  $3.81 \text{ W/m}^2 = 1.13 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina: 441.00 m<sup>2</sup>)

Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## Telovadnica – 14,6m x 9,7m x 4,7m / Povzetek

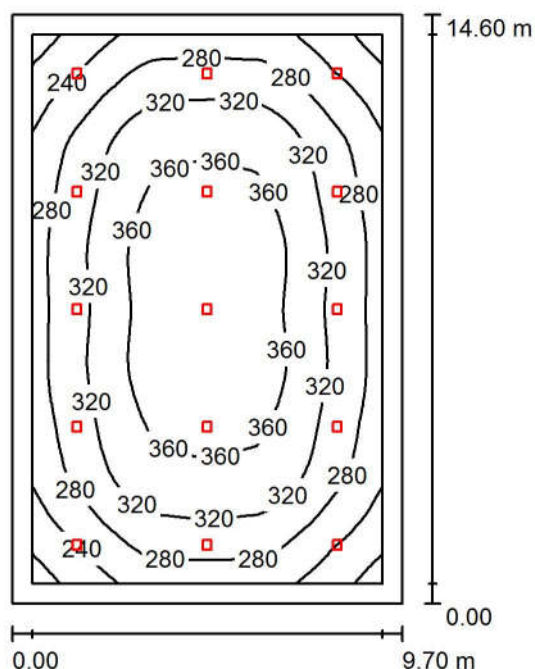

Višina prostora: 4.700 m, Višina montaže: 4.700 m, Faktor vzdrževanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:188  
0.80

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	312	184	380	0.589
Tla	20	296	154	381	0.521
Strop	70	59	42	66	0.714
Stene (4)	50	123	47	218	/

### Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m  
Raster: 64 x 64 Točke  
Obrobje: 0.500 m

### UGR

Leva stena  
Spodnja stena  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Dolžine-

25  
25

### Precno

25  
25

### k osi svetilke

Razmerje moci svetilnosti (po LG7): Stene / uporabni nivo: 0.396, Strop / uporabni nivo: 0.190.


### Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	15	PHILIPS BVP110 1 xLED42/NW S (1.000)	4200	4200	38.0
Skupaj:			63000	63000	570.0

Specifična zaključna vrednost:  $4.02 \text{ W/m}^2 = 1.29 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $141.62 \text{ m}^2$ )

Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

### Telovadnica – 30m x 14,7m x 6,4m / Povzetek

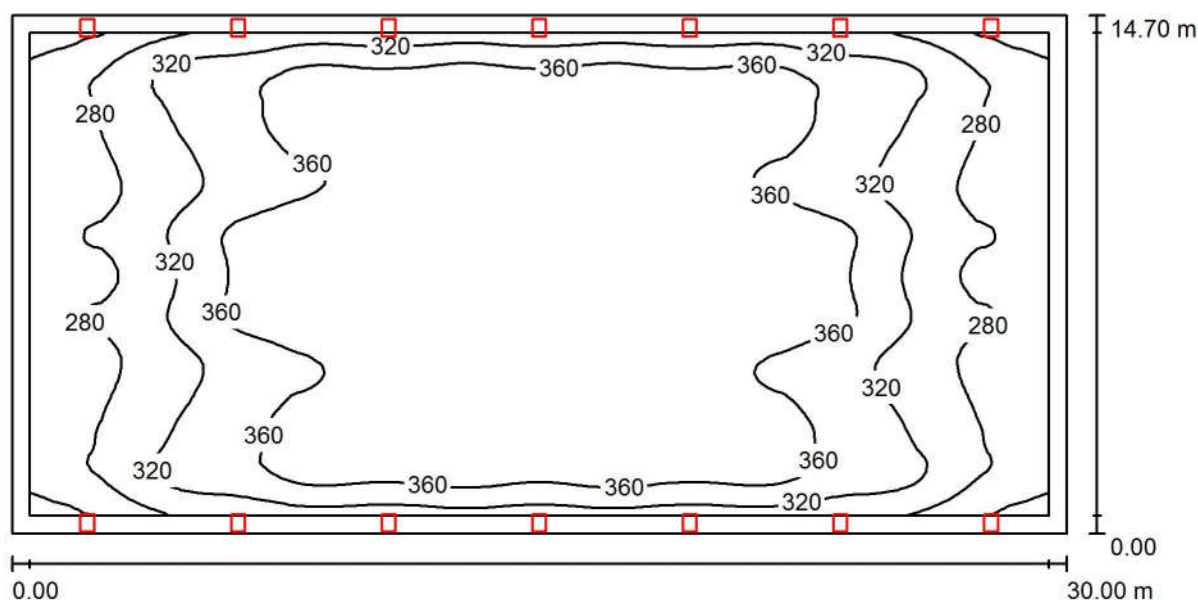

Višina prostora: 6.400 m, Višina montaže: 6.400 m, Faktor vzdrževanja: Vrednost v Lux, Merilna palica 1:215  
0.80

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	338	216	399	0.638
Tla	20	328	186	401	0.565
Strop	70	79	52	430	0.660
Stene (4)	50	182	61	6099	/

#### Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m  
Raster: 128 x 64 Tocke  
Obrobje: 0.500 m

Razmerje moci svetilnosti (po LG7): Stene / uporabni nivo: 0.533, Strop / uporabni nivo: 0.234.


#### Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	14	PHILIPS BVP130 1 xLED160-4S/740 A (1.000)	16000	16000	120.0
Skupaj:			224000	Skupaj: 224000	1680.0

Specifična zaključna vrednost:  $3.81 \text{ W/m}^2 = 1.13 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina: 441.00 m<sup>2</sup>)

Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## Učilnica\_26 - nadstropje / Povzetek

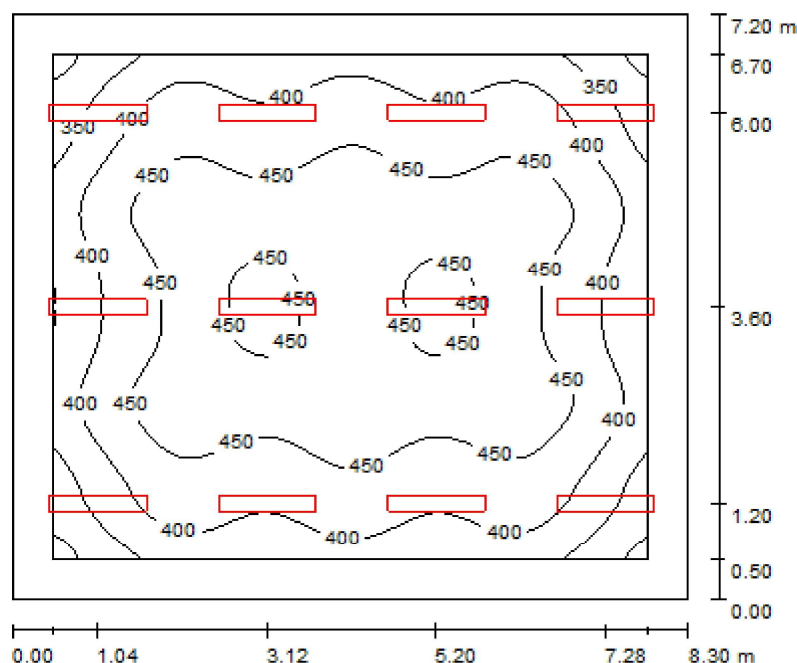

Višina prostora: 3.500 m, Višina montaže: 3.500 m, Faktor vzdrževanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:93

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	424	286	488	0.674
Tla	20	361	189	467	0.523
Strop	70	68	47	75	0.699
Stene (4)	50	134	53	214	/

**Osvetljena površina:**

Višina: 0.850 m  
Raster: 64 x 64 Točke  
Obrobje: 0.500 m

**UGR**

Leva stena  
Spodnja stena  
(CIE, SHR = 0.25.)

Dolžine-

15  
15

Precno

14  
14

k osi svetilke

**Kosovnica svetilk**

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	12	PHILIPS SM120V W20L120 VAR-PC (Tip 1)* (1.000)	2695	2700	24.0


\*Spremenjeni tehnični podatki

Skupaj: 32341 Skupaj: 32400 288.0

Specifična zaključna vrednost:  $4.82 \text{ W/m}^2 = 1.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $59.76 \text{ m}^2$ )

Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## Učilnica\_38 - pritličje / Povzetek

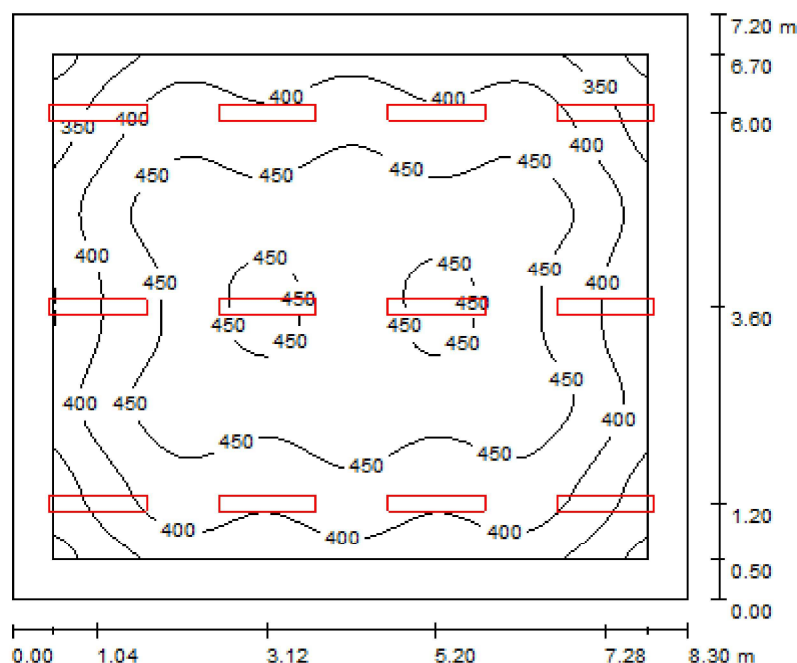

Višina prostora: 3.500 m, Višina montaže: 3.500 m, Faktor vzdrževanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:93

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	424	286	488	0.674
Tla	20	361	189	467	0.523
Strop	70	68	47	75	0.699
Stene (4)	50	134	53	214	/

## Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m  
Raster: 64 x 64 Točke  
Obrobje: 0.500 m

## UGR

Leva stena  
Spodnja stena  
(CIE, SHR = 0.25.)

Dolžine-

Precno

k osi svetilke

## Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	12	PHILIPS SM120V W20L120 VAR-PC (Tip 1)* (1.000)	2695	2700	24.0

\*Spremenjeni tehnični podatki

Skupaj: 32341 Skupaj: 32400 288.0

Specifična zaključna vrednost:  $4.82 \text{ W/m}^2 = 1.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $59.76 \text{ m}^2$ )