(V2) Sestavljen element – prehod proti traktu A

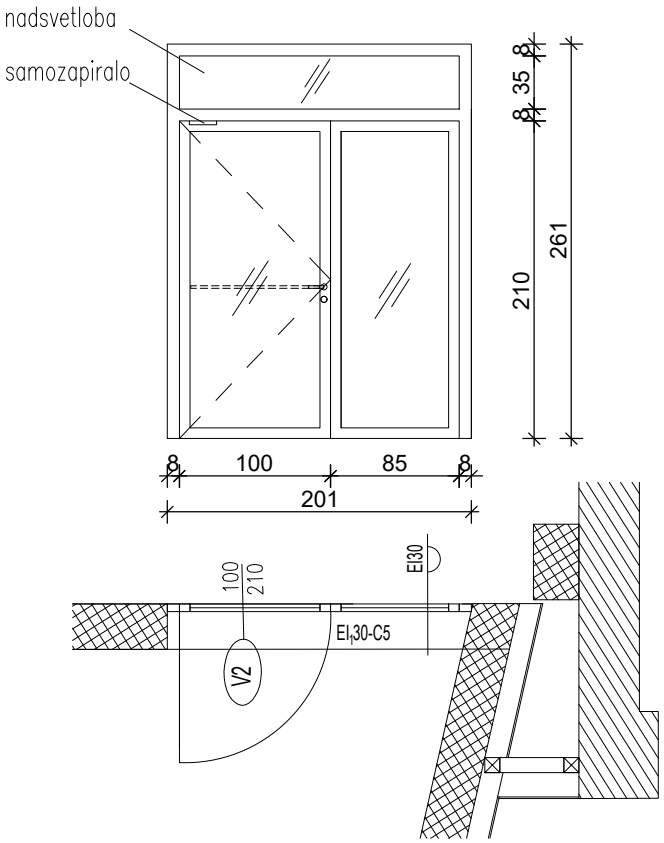

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU sestavljen požarni element, kot npr. Schüco ADS 80 FR

Gradbena odprtina: 201/261 cm vgrajena v AB steno 30 cm –1kom	Zasteklitev: varnostno steklo, zunanje kaljeno ESG, notranje lepljeno VSG
	Barva: Površinska zaščita profilov je izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem, RAL 9006.
Svetli prehod: 100/210 cm	
Podboj: globina podboja 80 mm 5–komorni ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana.	Odpiranje: 1L Število kosov: 1 Požarna odpornost: EI_t30–C5 Protivlomni razred: –
Vratno krilo: enokrilno 5 komorni profil, za požarne nenosilne konstrukcije, stekleni del – požarno steklo (kot npr. Pyrostop 36), EI30 v skladu s STS. Izvedba praga – spodnji del vrat opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti.	Okovje, kljuka in ključavnica: sistemsko Schüco okovje – požarno, okovje skladno s standardom STS 09/0078. Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik letev po EN 1125 cilindrični tečaji in vložki samozapiralo (skladno s STS) opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu