


V skladu s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji v stavbi
za bivalne ali spalne prostore je potreba za pretok zraka 55m3/h
na prostor oz. potreba za pretok zraka 35m3/h na osebo, kar
znese pri max. 3 osebah v prostoru 105m3/h

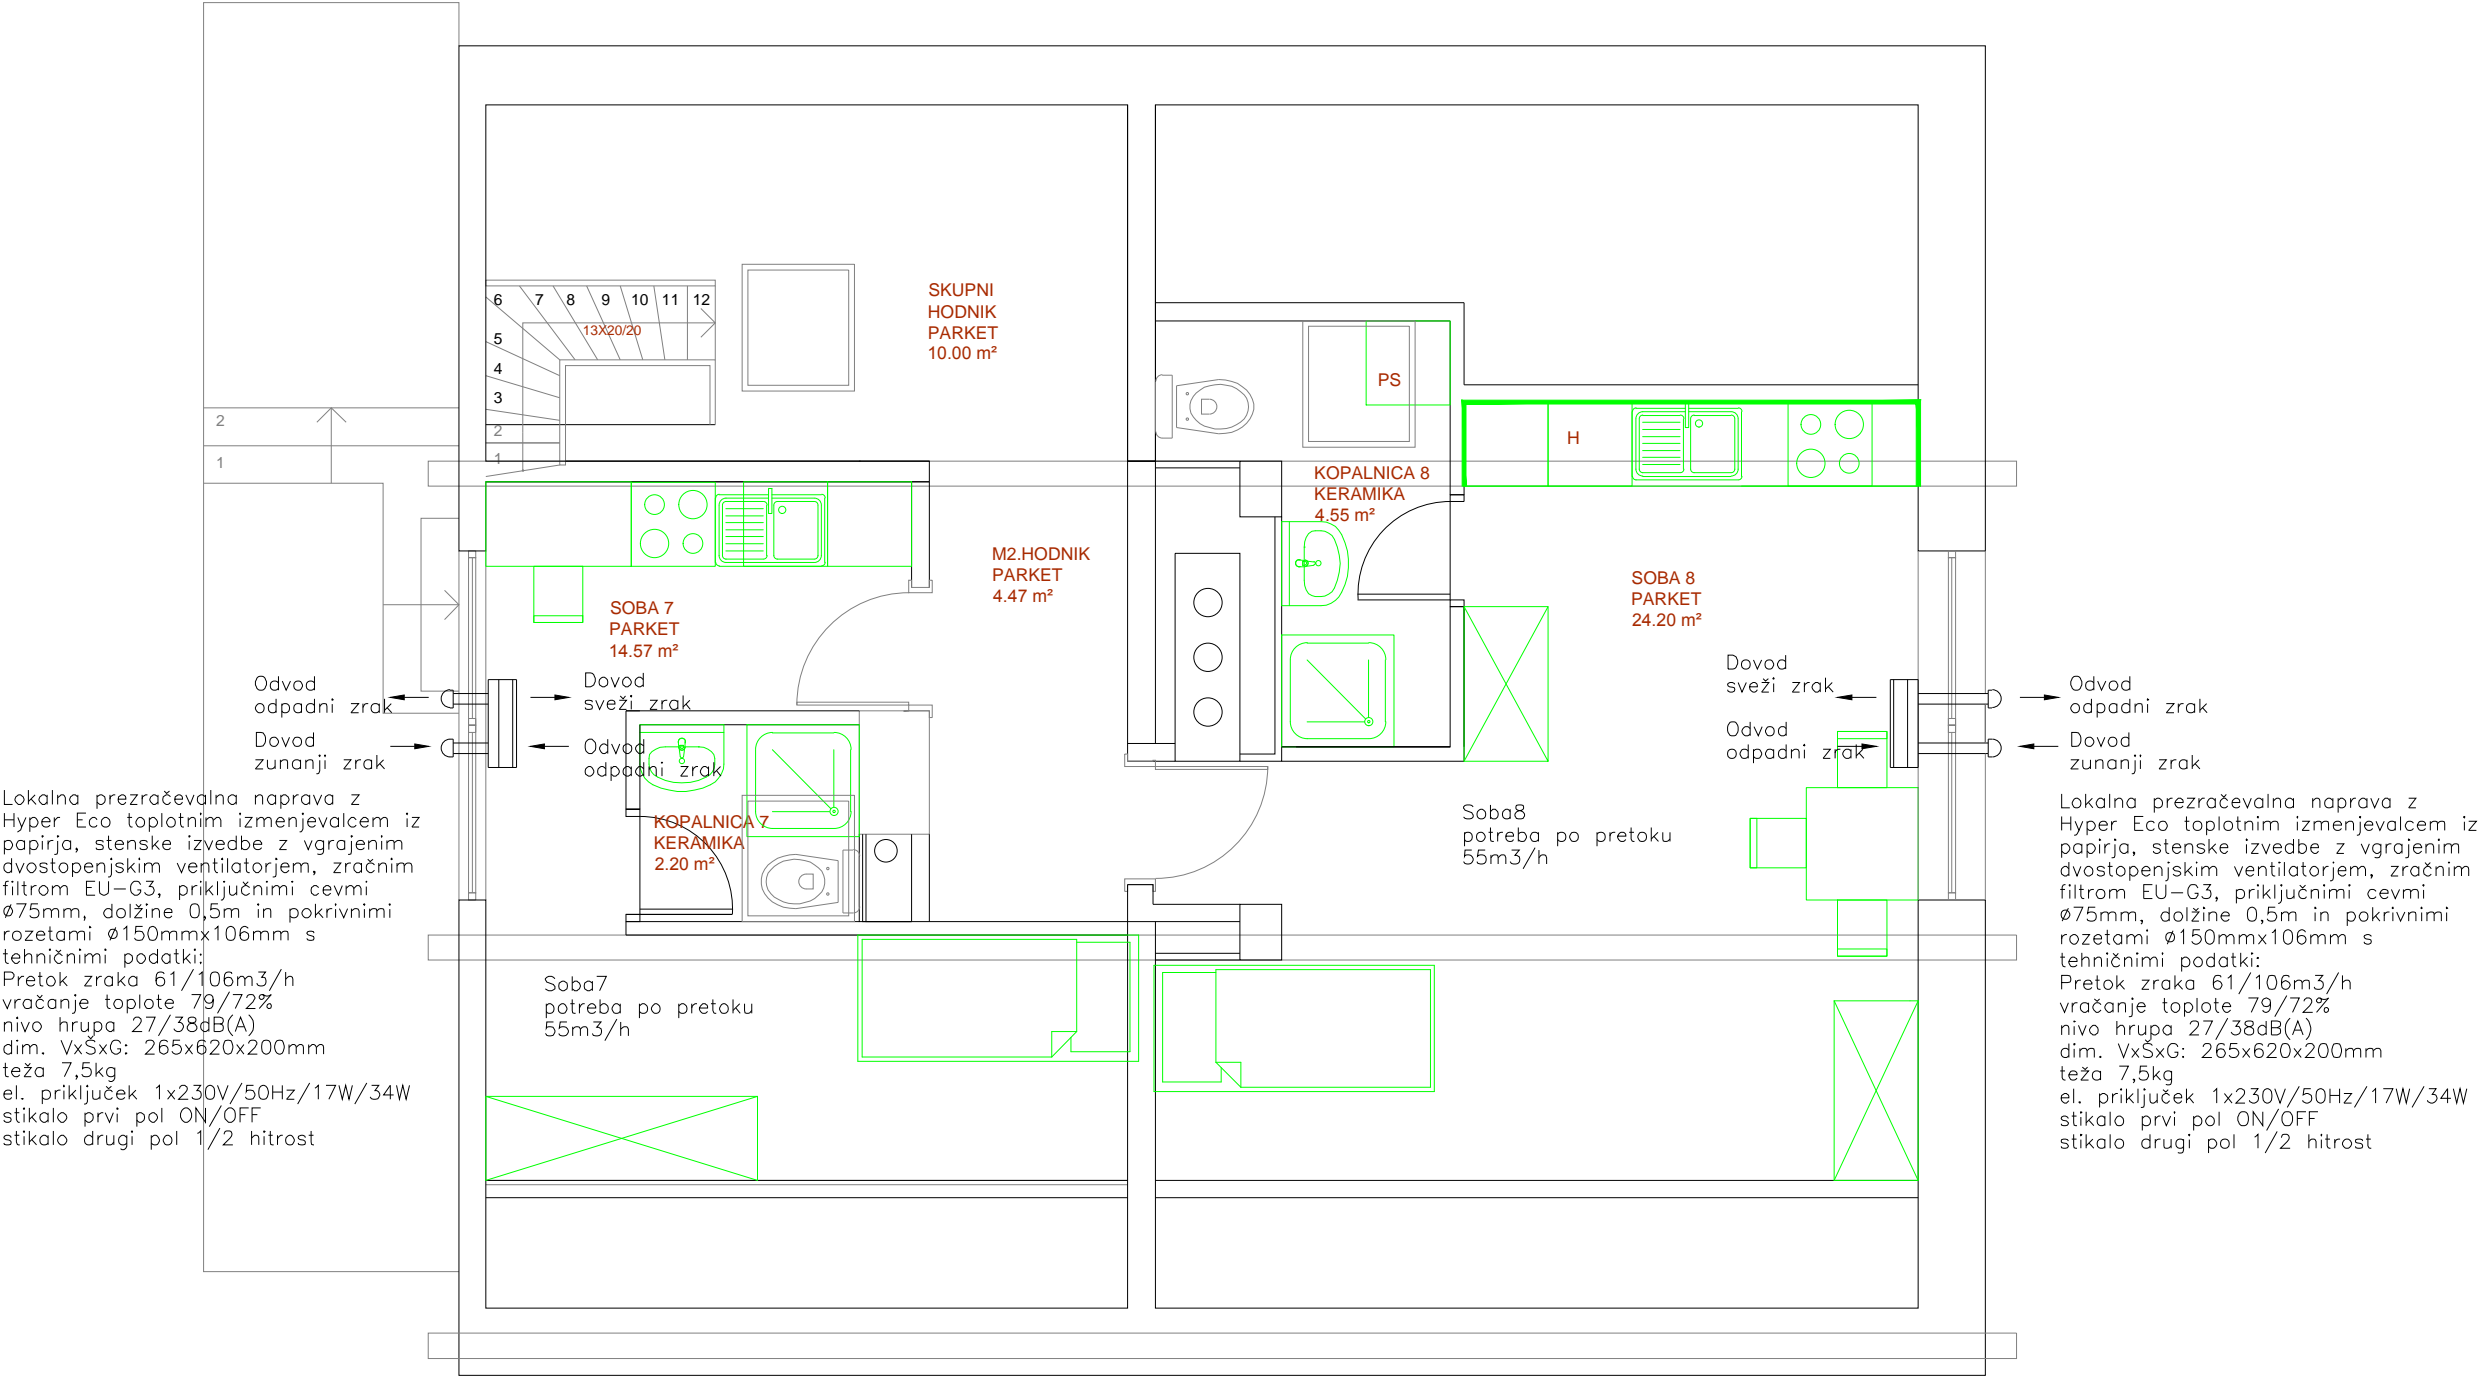

PREZRAČEVANJE – PZI

Projektivno podjetje: BIRO Vogrič d.o.o., Cesta Ceneta Štuparja 49, Ljubljana		
Projektant: Marjan VOGRIČ, S-936,20.10.1999	Št. projekta: 044-06/2017	Merilo: 1:50
Risal: Marjan VOGRIČ	Risba: MANSARDE	Št.risbe: III/3