


SHEMA OGREVANJA LAMELA I

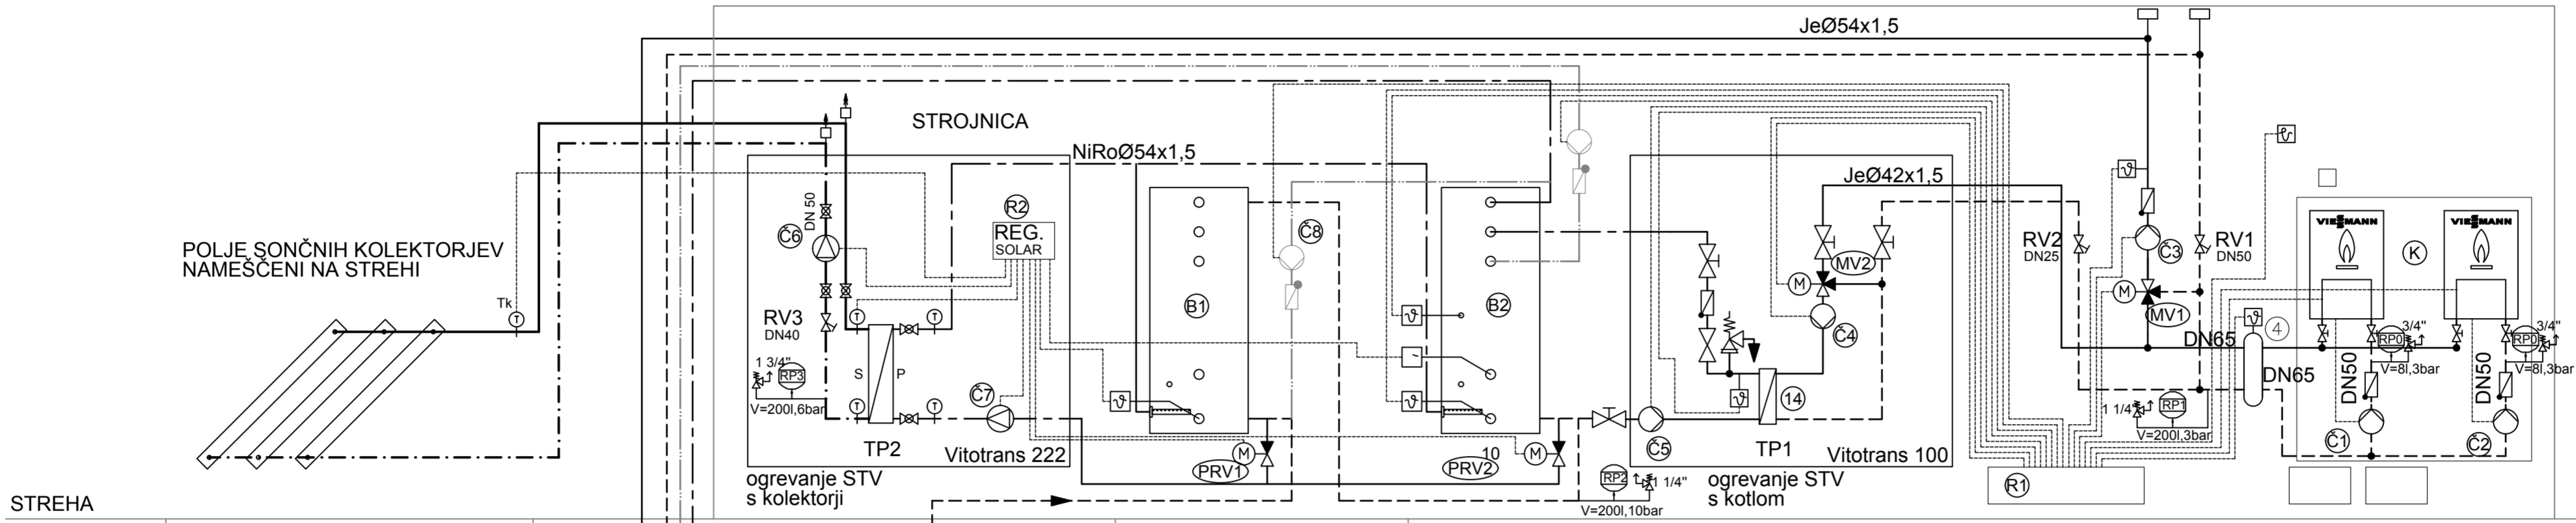

STREHA

4.NADSTROPJE

3. NADSTROPJE

2. NADSTROPJE

1.NADSTROPJE

PRITLIČJE

KLET

- LEGENDA
- K KASKADA 2x80kW
 - B1 BOJLER VITOCCELL-L 100 CVL1000I
 - B2 BOJLER VITOCCELL-L 100 CVL1000I
 - C1 VI PARA 25/1-12
 - C2 VI PARA 25/1-12
 - C3 Wilo Stratos 40/1-12, 7,0 m3/h, 83kPa
 - C4 Wilo Stratos 30/1-8, 1,8 m3/h, 38kPa
 - C5 Wilo Stratos Z 25/1-8, 2,9 m3/h, 20 kPa
 - C6 Wilo Stratos 30/1-6, 3,6 m3/h, 30kPa
 - C7 Wilo Stratos Z 25/1-8, 3,6 m3/h, 32 kPa
 - C8 Wilo Stratos Z 25/1-8, 3,0 m3/h, 30 kPa
 - MV1 TA Hydronics CV 316 RGA DN 40, 7,0 m3/h, kvs=20 m3/h
 - MV2 TA Hydronics CV 316 RGA DN 20, 1,8 m3/h, kvs=6,0 m3/h
 - PRV1 TA Hydronics CV 216 RGA TW DN 25, 3,6 m3/h, kvs=10m3/h
 - PRV2 TA Hydronics CV 216 RGA TW DN 25, 3,6 m3/h, kvs=10m3/h
 - TP1 VITOTRANS 100, 65kW
 - TP2 VITOTRANS 222 - 120 kW
 - PR0 IMI Pneumatex SD 8l
 - PR1 IMI Pneumatex MN 200l
 - RP2 IMI Pneumatex SU 200l
 - RP3 IMI Pneumatex Aquapresso 200l
 - R1 KOTLOVSKA REGULACIJA
 - R2 REGLACIJA - SOLAR

- LEGENDA
- OGREVANJE PRETOK
 - OGREVANJE POVRATEK
 - KOLEKTORJI PRETOK
 - KOLEKTORJI POVRATEK
 - SANITARNA TOPLA VODA (STV)
 - SANITARNA HLADNA VODA (SHV)
 - SANITARNA CIRKULACIJA (cirk.)
 - SIGNALNI KABEL

DOVOD SANITARNE
HLADNE VODE

Investitor:	Javni stanovanjski sklad MOL Zarnikova ulica 3 1000 Ljubljana	Naziv objekta:	Novogradnja stanovanjsko poslovnega kompleksa Pólje IV
Projektant:	MIKTRA d.o.o. Gortina 142, SI-2366 Muta	Lokacija:	(7080, 7111, 7123, 7145, 7148, 7149, vje.k.o. (1772)) Sloga
Odg. vodja proj.	Branko HOJNIK u.d.i.a. A - 0949	Vrsta načrta prikaza:	5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
Odg. projektant:	mag.Sašo Poberžnik, ud.S-1260	Vrsta risbe:	SHEMA OGREVANJE Lamela 1
Datum izdelave:	feb 2018	Vrsta Projekta:	PZI
	Merilo: 1 : -	Številka projekta:	01/07-2016/2
		St. načrta:	S-1622/2
		St. risbe:	O8