

PREDELAVA OBSTOJEČEGA POŽARNEGA IZODA (pritličje)

EN1125 - antipanic kljuka
EN1158 - koordinator zapiranja
EN1154 - samozapiralo


Vrata se primerno opremi, glede na zahteve Študije požarne varnosti.

OPOMBA:

Upoštevati Študijo požarne varnosti št. 46/2021, izdelana s strani podjetja Fojkarfire, požarni inženiring d.o.o.!

Skupno: 1 kos

Mere je potrebno preveriti na objektu!

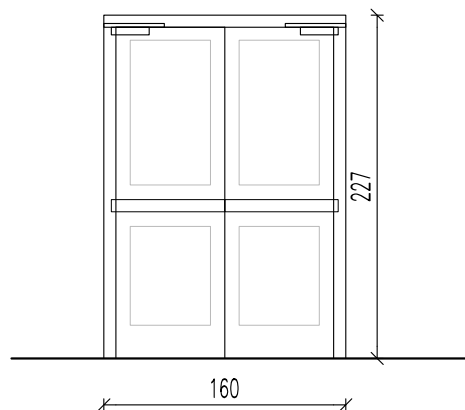

obstoječa vrata - prikaz je shematičen

OPOMBA:

Pred izvedbo vrat mora izvajalec sheme
poslati v potrditev projektantki.