


Detajl A: Namestitev reparaturne objemke na obstoječ vodovod
NL DN100 (ukinitiv vodovodnega priključka)

M 1:20

Tloris

(detajl velja za vse vodovodne priključke z navrtnim zasunom)
Količina reparaturnih objemk je navedena v popisu vodovoda!

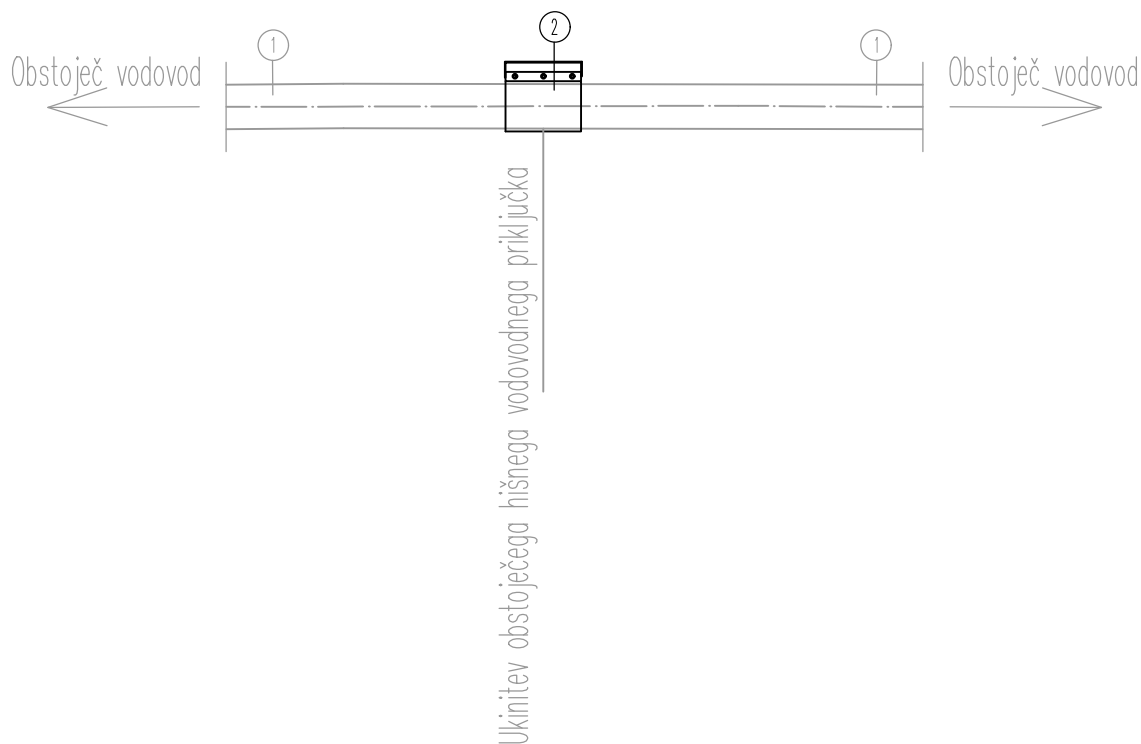

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Obstoječ vodovod		
2	Reparaturna objemka za cev NL	DN100	1 kos

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungstools)



svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1932-V/21

OBSTOJEČI VODOVOD