



požarna vrata EI30/ Enokrilna steklena, v kovinskih profilih INTERNI HODNIK, pritličje		PV7 - K3	
zidarska odprtina	127 / 243	D - 2	2 KOM
svetla dimenzija vrat	115 / 238	L - 0	
pritrditev	na AB steno	OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, skladni s pridobljenim certifikatom požarnih vat	
požarna odpornost	EI 30 – C3		
požar: kljuka / samozapiralo	SIST EN 179 / skrito samozapiralo		
zvočna izolativnost	ni zahtev		
splošen opis podboj krilo steklo	Požarno odporna enokrilna vrata iz jeklene pločevine s steklenim polnilom, vse T-30 (EI-30). Vidna širina profila debeline 50–60mm, galvaniziran in finalno pleskan po TIGER barvni karti. Plohasti podboj, podboj in krilo poravnana. Intumescenčni trak v robu krila.Enakovredno kot Forster Fuego light. Laminirano požarno odporno steklo 55.2, preračun debelin glede na velikost in obtežbo določi steklar. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem.		
posebnosti	Ključavnica vezana ne elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA. Montaža na stene in strop iz vidnega betona. Upoštevati pri izvedbi stikov montaže! Skriti panti, skrito samozapiralo.		
splošne opombe	Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
		merilo	1:50


POGLED

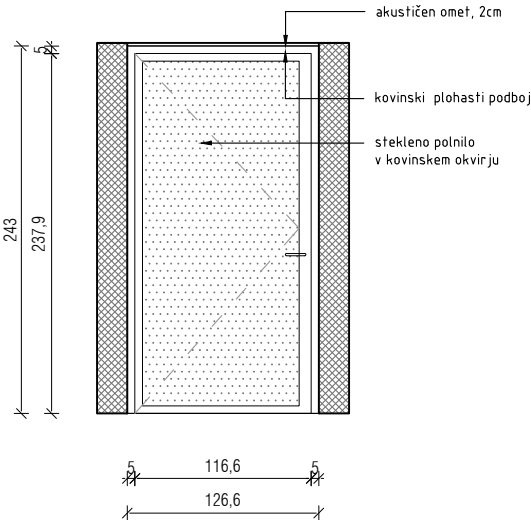


PREREZ

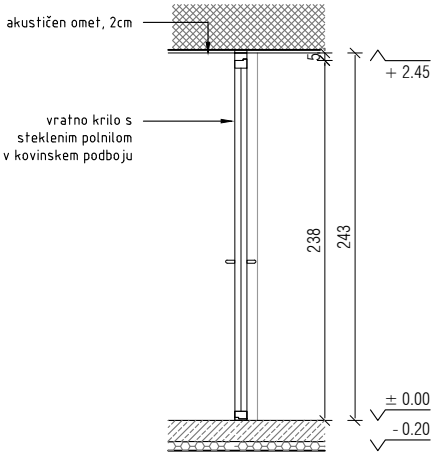

TLORIS

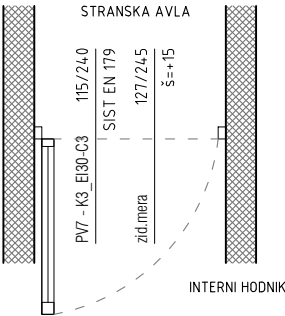


DETALJ PODBOJA

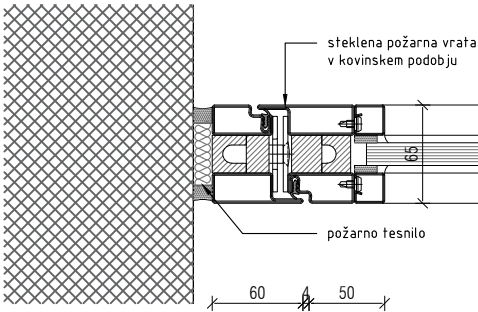


požarna vrata EI30 / Dvokrilna steklena, v kovinskih profilih, z osvetlobo		PV8 - K3	
J HODNIK, pritličje			
zidarska odprtina	233 / 243	D - 1 - dvokrilna L - 1	1 KOM
svetla dimenzija vrat	90+90 / 238		
pritrditev	na AB steno		
požarna odpornost	EI 30 – C3		
požar: kljuka / samozapiralo	SIST EN 1125 / skrito samozapiralo		
zvočna izolativnost	ni zahtev		
splošen opis podboj krilo steklo	Požarno odporna dvokrilna vrata iz jeklene pločevine s steklenim polnilom in osvetlobo, vse T-30 (EI-30). Sestav dvokrilnih vrat in fiksne osvetlobe. Vidna širina profila debeline 50-60mm, galvaniziran in finalno pleskan po TIGER barvni karti. Plohisti podboj, podboj in krilo poravnana. Intumescentni trak v robu krila.Enakovredno kot Forster Fuego light. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem. Laminirano požarno odporno steklo 55.2, preračun debelin glede na velikost in obtežbo določi steklar.		
posebnosti	Montaža na stene in strop iz vidnega betona. Upoštevati pri izvedbi stikov montaže! Skriti panti, skrito samozapiralo.		
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
		merilo	1:50


POGLED

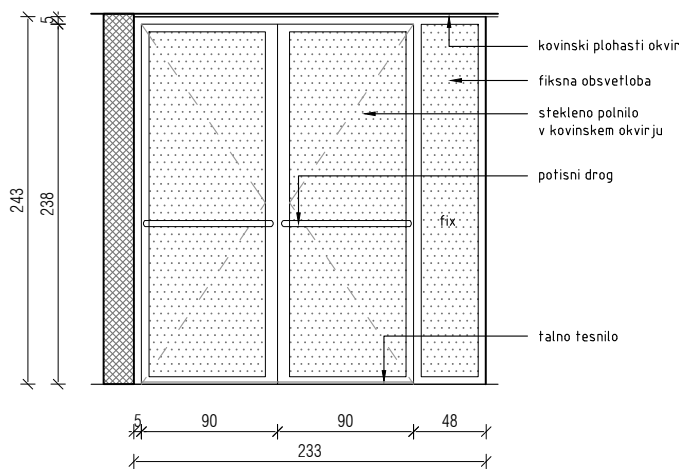


PREREZ

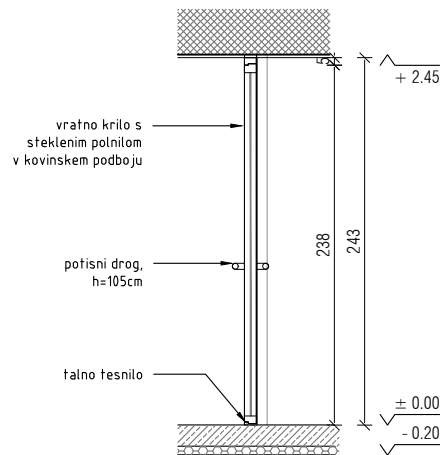

TLORIS

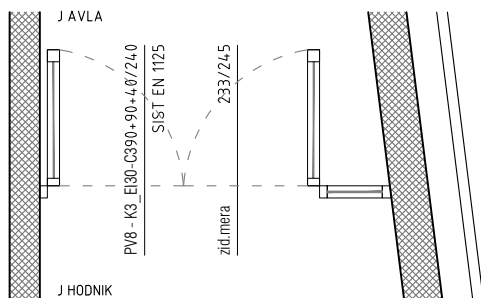


DETALJ PODBOJA

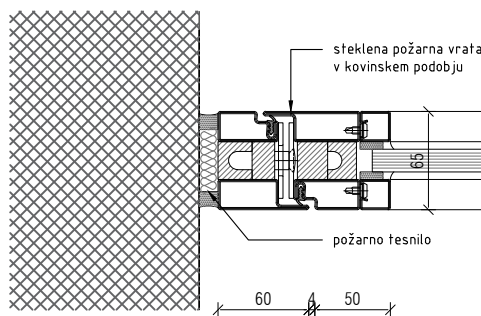


požarna vrata EI30 / Enokrilna steklena, v kovinskih profilih 2x, z vmesno stekleno steno / eno krilo odprto-magnet J AVLA, pritličje		PV9, V9a - K3
zidarska odprtina	330 / 245	D - 1 - dvokrilna L - 1 - z vmesnim oknom 1 KOM
svetla dimenzija vrat	90/240 in 120 / 240, vmes fiksno steklo	
pritrditev	na AB steno	OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, skladni s pridobljenim certifikatom požarnih vrat OBLIKA KLJUKE / ROČAJ drog za evakuacijo, SIST EN1125; na drugi strani kljuka enostavne oblike, krtačen krom, enakovredno kot Hoppe Pariz KLJUČAVNICA cilindrična, sistemski ključ, evakuacijska, ves čas odprta: elektro magnetni prijemnik na steni TALNA PRIPIRA silikonsko giljotinsko talno tesnilo v alu profilu vgrajeno v spodnjem robu krila DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu, odbojnik, ELEKTRO PRIJEMNIK-MAGNET
požarna odpornost	EI 30 – C3	
požar: kljuka / samozapiralo	SIST EN 1125 / skrito samozapiralo	
zvočna izolativnost	ni zahtev	
splošen opis podboj krilo steklo	<p>Požarno odporna vrata iz jeklene pločevine s steklenim polnilom in ob svetlobo, vse T-30 (EI-30). Sestav 2 enokrilnih vrat in vmesnega fiksnega okna. Eno krilo v obravnavi kot evakuacija, drugo ne. Krilo namenjeno evakuaciji z elektro magnetnim prijemnikom - ves čas odprto.</p> <p>Vidna širina profila debeline 50-60mm, galvaniziran in finalno pleskan po TIGER barvni karti. Plohati podboj, podboj in krilo poravnana. Intumescentni trak v robu krila.Enakovredno kot Forster Fuego light. Krilo ves čas odprto, z magnetnim elektro prijemnikom na steni, vezano na AJP.</p> <p>Laminirano požarno odporno steklo 55.2, preračun debelin glede na velikost in obtežbo določi steklar.</p> <p>Montaža na AB steno in AB strop.Pozor: stena viden beton, upoštevati pri izvedbi stikov montaže!</p> <p>Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem.</p>	
posebnosti	<p>Eno krilo mora imeti minimalno 120cm prehoda (čista "neto" odprtina). Krilo z magnetnim elektro prijemnikom na steni - ves čas odprto! Montaža na stene in strop iz vidnega betona. Upoštevati pri izvedbi stikov montaže! Skriti panti, skrito samozapiralo.</p>	
splošne opombe	<p>Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!</p>	merilo 1:50


POGLED

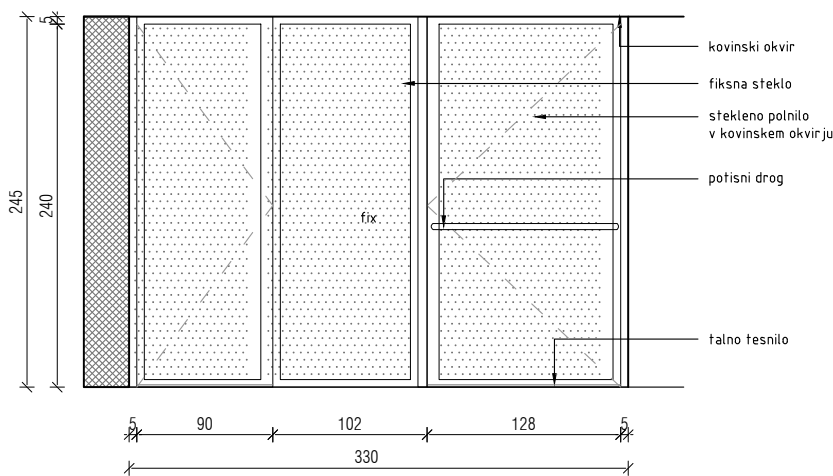


PREREZ

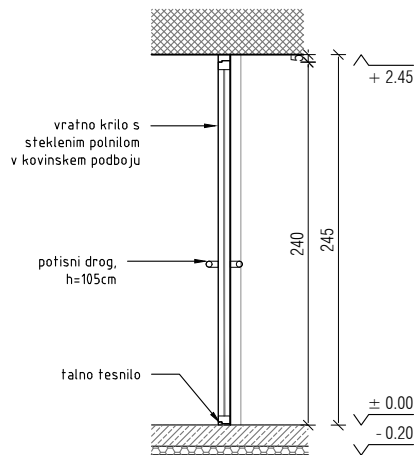

TLORIS

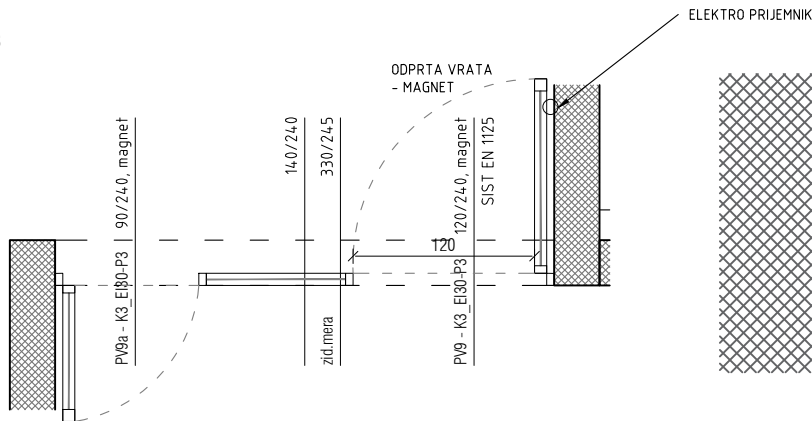


DETALJ PODBOJA

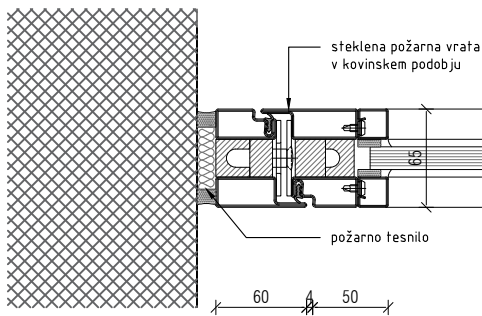


požarna vrata EI30/ Enokrilna steklena, v kovinskih profilih, z osvetlitvijo / odprto krilo-magnet		PV10 - K3	
J HODNIK, medetaža			
zidarska odprtina	252 / 240	D - 0	1 KOM
svetla dimenzija vrat	100 / 235	L - 1	
pritrđitev	na AB steno in požarno odporno MKP steno EI90	OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljeni, skladni s pridobljenim certifikatom požarnih vrat	
požarna odpornost	EI 30 - C3		
požar: kljuka / samozapiralo	SIST EN 1125 / skrito samozapiralo		
zvočna izolativnost	ni zahtev		
splošen opis podboj krilo steklo	Požarno odporna vrata iz jeklene pločevine s steklenim polnilom in osvetlitvijo, vse T-30 (EI-30). Enokrilna vrata in fiksna zasteklitve. Vidna širina profila debeline 50-60mm, galvaniziran in finalno pleskan po TIGER barvni karti. Plohasi podboj, podboj in krilo poravnana. Intumescentni trak v robu krila.Enakovredno kot Forster Fuego light. Krilo ves čas odprto, z magnetnim elektro prijemnikom na steni, vezano na AJP. Laminirano požarno odporno steklo 55.2, preračun debelin glede na velikost in obtežbo določi steklar. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem.		
posebnosti	Krilo odprto,magnetni prijemnik na steni, vezan na AJP. Montaža na stene in strop iz vidnega betona. Upoštevati pri izvedbi stikov montaže! Skriti panti, skrito samozapiralo.		
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
			merilo 1:50


POGLED

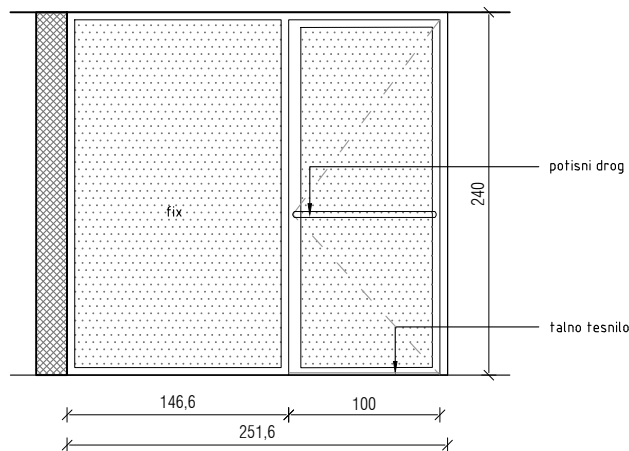


PREREZ

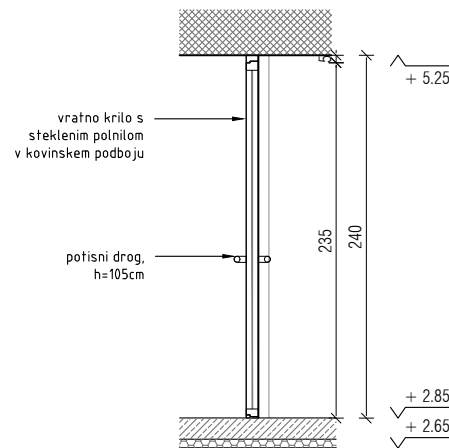

TLORIS

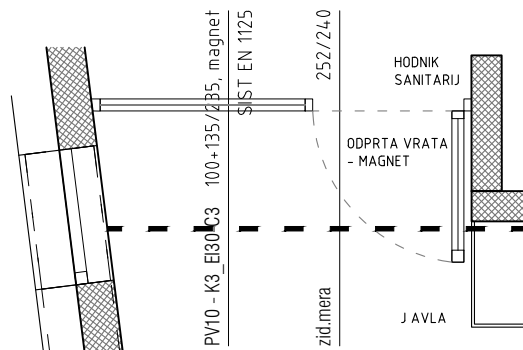


DETAJL PODBOJA

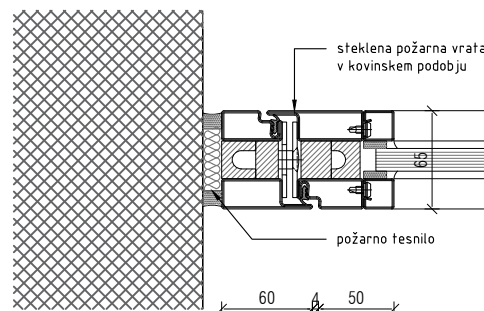


požarna vrata in okno EI30/ Enokrilna steklena, v kovinskih profilih , fiksna maska in fiksno steklo STOPNIŠČE 2, N1		P01, PV11 - K3	
zidarska odprtina	115 + 230 / 245	D - 1	1 KOM
svetla dimenzija vrat	100 / 240	L - 0	
pritrditev	na AB steno, na stropu na MKP preklado EI90	OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, skladni s pridobljenim certifikatom požarnih vrat	
požarna odpornost	EI 30 – C3		
požar: kljuka / samozapiralo	SIST EN 1125 / skrito samozapiralo		
zvočna izolativnost	ni zahtev		
splošen opis podboj krilo steklo	Požarno odporna vrata iz jeklene pločevine s steklenim polnilom, obsvetlobo in kovinsko masko, vse T-30 (EI-30). Sestav enokrilnih vrat in fiksna zasteklitev (P01), vmes kovinska maska. Vidna širina profila debeline 50-60mm, galvaniziran in finalno pleskan po TIGER barvni karti. Plohaсти podboj, podboj in krilo poravnana. Intumescenčni trak v robu krila.Enakovredno kot Forster Fuego light. Krilo ves čas odprto, z magnetnim elektro prijemnikom na steni, vezano na AJP. Laminirano požarno odporno steklo 55.2, preračun debelin glede na velikost in obtežbo določiti steklar. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem.		
posebnosti	Montaža v vidni beton. Upoštevati pri izvedbi stikov montaže! Vključno z vmesno kovinsko masko. Skriti panti, skrito samozapiralo.		
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrjuje projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
		merilo	1:50


POGLED

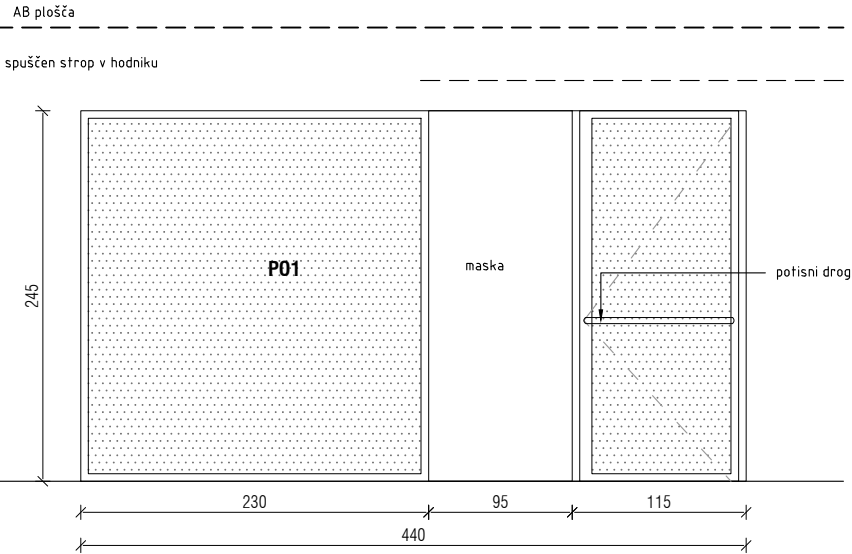

PREREZ

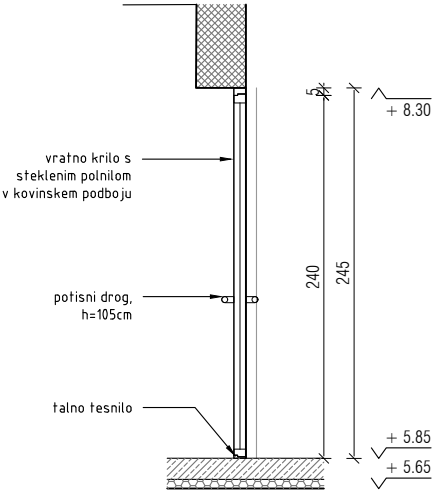


TLORIS

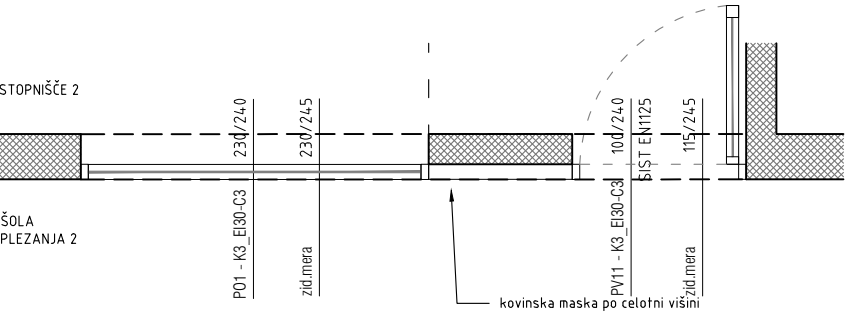


DETALJ PODBOJA

požarna vrata EI30 / Enokrilna steklena, v kovinskih profilih STOPNIŠČE 2-pisarne, N1		PV12 - K3	
zidarska odprtina	115 / 245	D - 0	1 KOM
svetla dimenzija vrat	100 / 240	L - 1	
pritrditev	na AB steno in požarno odporno MKP steno EI90, na stropu na MKP preklado EI90		
požarna odpornost	EI 30 – C3		
požar: kljuka / samozapiralo	SIST EN 1125 / skrito samozapiralo		
zvočna izolativnost	ni zahtev		
splošen opis podboj krilo steklo	<p>Požarno odporna enokrilna vrata iz jeklene pločevine s steklenim polnilom, vse T-30 (EI-30).</p> <p>Vidna širina profila debeline 50-60mm, galvaniziran in finalno pleskan po TIGER barvni karti. Plohisti podboj, podboj in krilo poravnana. Intumescenčni trak v robu krila.Enakovredno kot Forster Fuego light. Laminirano požarno odporno steklo 55.2, preračun debelin glede na velikost in obtežbo določi steklar.</p> <p>Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem.</p>		
posebnosti	<p>Ključavnica vezana ne elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA.</p> <p>Skriti panti, skrito samozapiralo.</p> <p>Montaža v opečnato steno z ab prekladami.</p>		
splošne opombe	<p>Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik!</p> <p>Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!</p>		
		merilo	1:50


POGLED

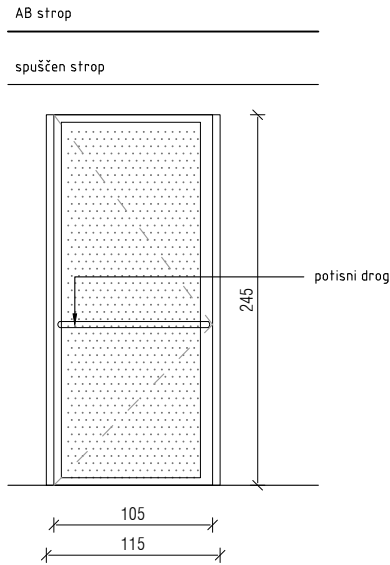


PREREZ

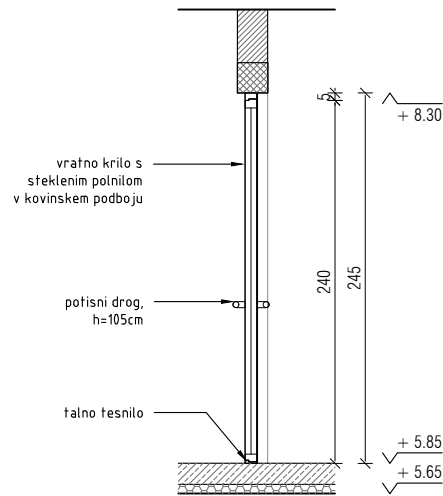

TLORIS

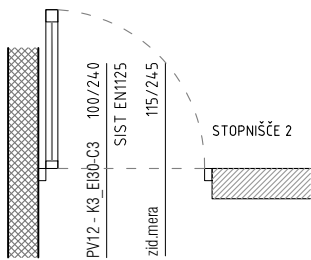


DETALJ PODBOJA

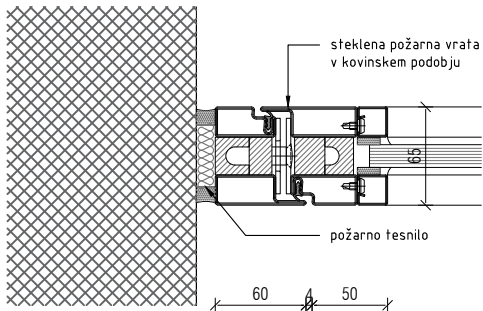


Enokrilna vrata s steklenim polnilom z osvetlobo v tankem kovinskem podboju, pisarniški sistem steklena stena na KONF. DVORANO, N2		<div> <div></div> <div> tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem </div> </div> <div> <div></div> <div> SS5-K4 </div> </div>
zidarska odprtina 488 (533) / 245 svetla dimenzija vrat 100+100 / 240		D - 1 L - 0 <div>1 KOM</div>
pritrđitev v AB steno, stranska pritrđitev požarna odpornost - kljuka / samozapiralo tipska kljuka zvočna izolativnost $R_w \geq 32$ dB podboj / krilo / steklo Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, $R_w \geq 32$ dB.		OKOVJE / NASADILA hidravlični PIVOT panti v sistemu vratnega okvira, enakovredno kot Colcomgroup STRIQUE P35E OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipska kljuka, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series KLJUČAVNICA v sklopu tipskega produkta, cilindrična, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series TALNA PRIPIRA PVC tesnilo DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik
posebnosti	Ključavnica vezana na elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA.	
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo 1:50


POGLED

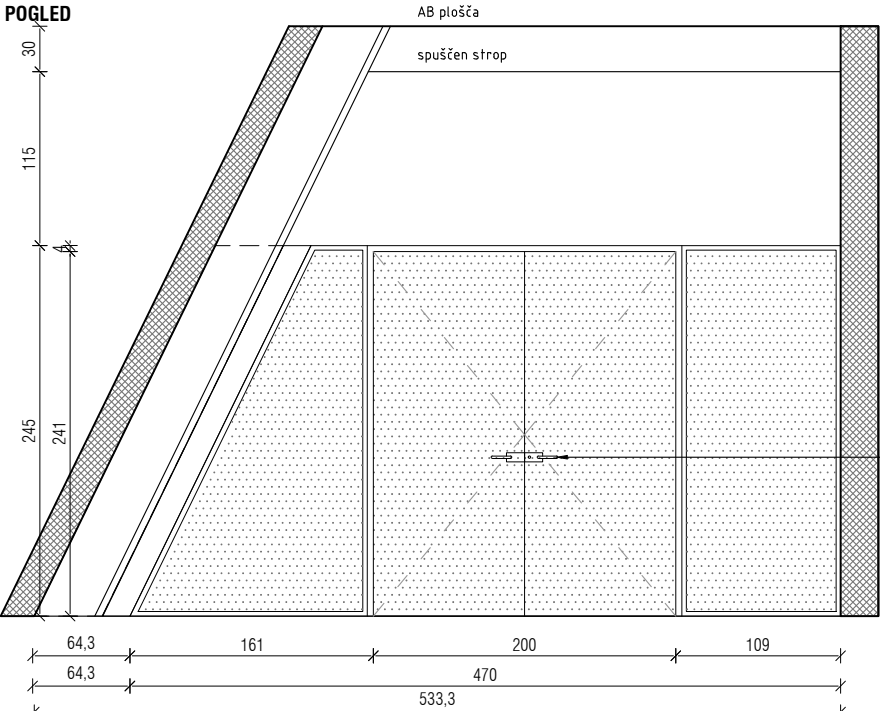

TLORIS

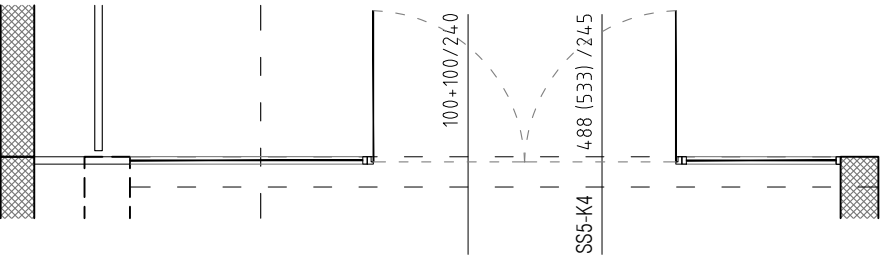

PREREZ

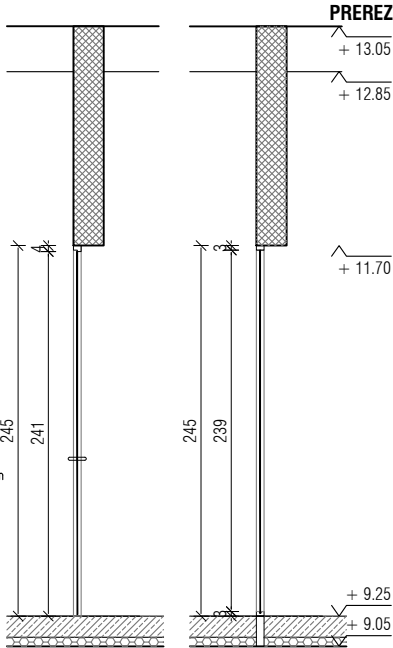

DETAJL PODBOJA

